

35.130.5170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.130.5170
Tanımı	230 V, en az 3x10 kVAr, Tristörlü Anahtarlama Modülü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	10626,82	345,00	172,50

35.130.5170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

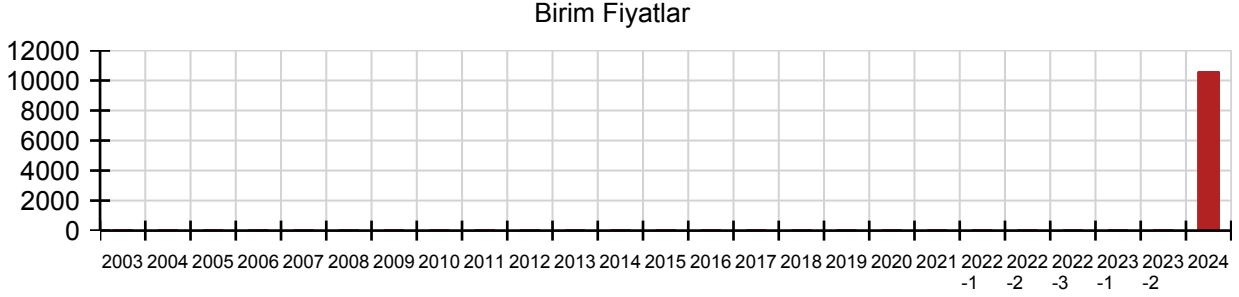

Yapım Şartları

Kapasitif yük sürücü olarak kullanılan, çalışma frekansı 50 Hz olan, -25 °C ile +55 °C ortam sıcaklığı aralığında çalışabilen, TS EN IEC 60947-1 ve TS EN 60947-4-3 standartlarına uygun, 20 ms'nin altında anahtarlama yapabilen, hata tespitlerini kaydedebilen, ön panelde bulunan dört adet LED ve kuru kontak çıkışı ile bildirebilen, harici termik terminalleri sayesinde harmonik filtre reaktörünü aşırı ısınmalara karşı koruyabilen tristörlü anahtarlama modülünün yerine montajı, her türlü malzeme ve işçilik dâhil çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.5170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.5170		230 V, en az 3x10 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.