

25.208.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.208.1305 (158-405)
Tanımı	500 kg/h'a kadar kömür için, Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	19782,00	469,00	234,50
2014	22160,00	516,00	258,00
2015	22220,00	573,00	286,50
2016	22340,00	688,00	344,00
2017	24560,00	740,00	370,00
2018	24670,00	848,00	424,00
2019	35104,06	1151,76	575,88
2020	43792,56	1352,19	676,10
2021	54694,35	1643,89	821,95
2022-1	82862,00	2524,50	1262,25
2022-2	117479,09	2596,46	1298,23
2022-3	118214,00	3331,38	1665,69
2023-1	137191,61	5066,61	2533,31
2023-2	180041,16	8166,16	4083,08
2024	211164,83	13414,83	6707,42

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.208.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

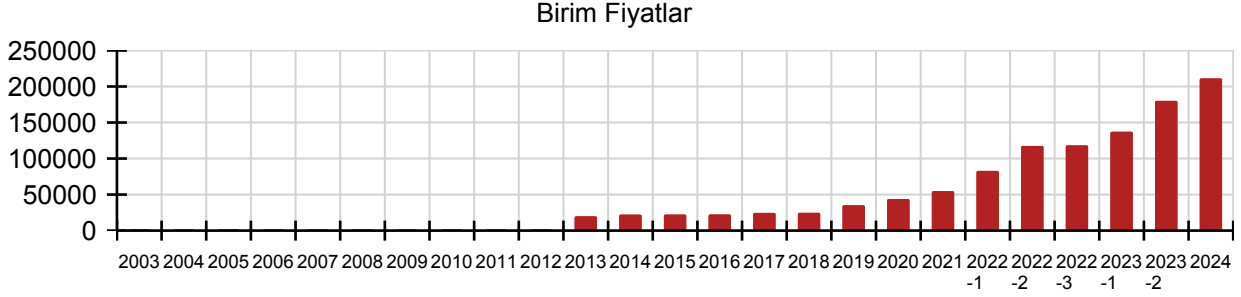

Yapım Şartları

3 mm'lik siyah sacdan, 50x50x5 mm'lik köşebent takviyeli 1 m³'lük kömür deposu, kömür çukuru, depo altında gerekli güçte elektrik motoru ile çalışan kömür kırıcısı, takriben 0.5 m³'lük kırılmış kömür çukuru 3.4 m³'lük 3 mm'lik siyah sacdan 40x40x1 mm'lik köşebent takviyeli kömür bunker, bunker üzerinden kömür seviye ayarlayıcı kırılmış kömürün kömür çukurundan, gerekli güçte elektrik motoru ile alıp bunkere sevk eden 1 çalışan kazan kapasitesine uygun çelik sacdan geniş hatveli, vidalı, herhangi zorlamaya karşı vida emniyet pimi, vidaya uygun ısıya karşı dayanıklı döküm vida kovani elektrik motoru ile çalışan ve bunkerden kömürün ızgaraya sevkini sağlayan ısıya dayanıklı özel dökümden kömür helezonu ve kovani, kömürün cins ve kalitesine göre, özel olarak imal edilmiş sağ ve sola doğru hafif meyilli döküm ızgarası, kömür miktarını ayarlayan elektrik motoru ile çalışan varyatörü, kazana uygun yakma havası vantilatörü ve hava debisini ayarlayan klapesi, tamamının çelik kaidesi üzerine montajı, sülyen ve yağlı boya ile boyanması, her türlü malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.208.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.208.1305		500 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	13,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	26,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	26,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.