

### 35.110.2310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.110.2310

**Tanımı** 3x250 A'den 3x320A'e kadar, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 6978,36      | 186,20        | 93,10           |

## 35.110.2310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

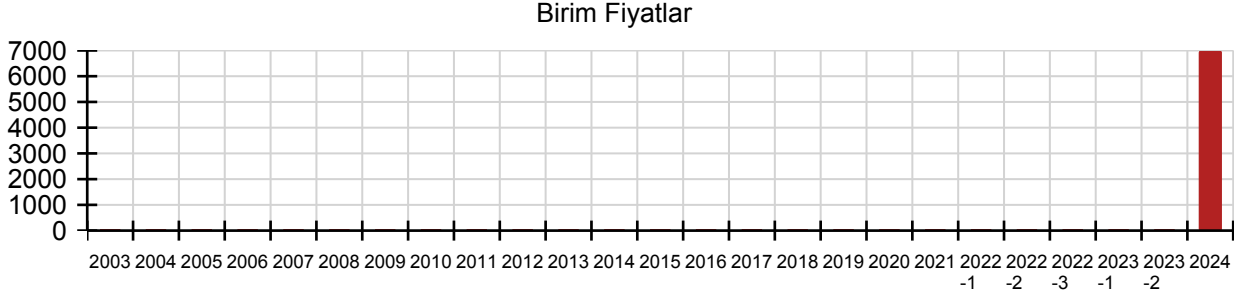

### Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan,  
el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı,  
termik ve manyetik ayar sahası olmayan (termik ve manyetik koruma değerleri sabit bir değere ayarlanmış),  
termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan, akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az %  
50 Icu değerine eşit olan,  
TS EN 60947-2 standardına uygun,  
CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (Icu: Kısa devre kesme  
kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)  
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.110.2310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                           |        |          |
| 30.110.2310 |                 | 3 x 250 A'den 3 x 320A'e kadar / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                            |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                      | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                               | Saat   | 0,800000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                      | Saat   | 0,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.