

35.125.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.3001 (734-401)

Tanımı 1 kontaklı 1 NA 16 A-Kumanda gerilimi 230 V, Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı, Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	39,00	7,40	3,70
2014	43,00	8,15	4,08
2015	47,50	9,05	4,53
2016	52,50	11,40	5,70
2017	57,50	12,30	6,15
2018	68,50	14,10	7,05
2019	80,50	17,90	8,95
2020	85,50	21,00	10,50
2021	92,00	21,00	10,50
2022-1	158,00	29,40	14,70
2022-2	181,86	29,40	14,70
2022-3	191,00	38,30	19,15
2023-1	243,00	59,50	29,75
2023-2	316,00	95,50	47,75
2024	595,00	182,00	91,00

35.125.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

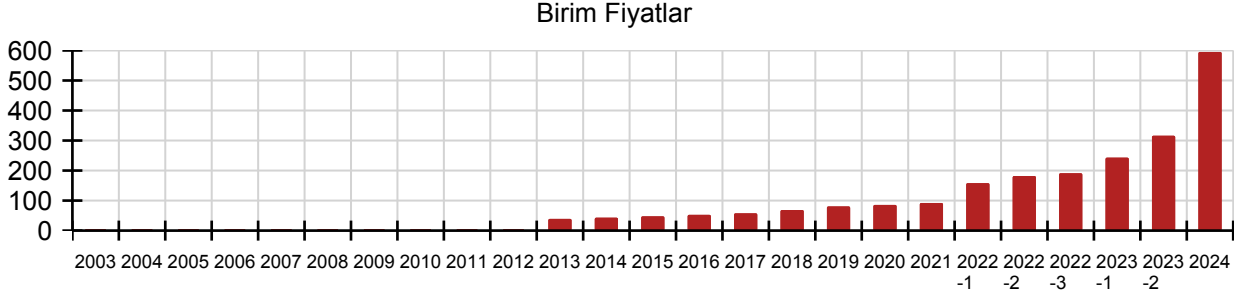

Yapım Şartları

Bir lamba veya birbirine paralel bağlı lamba grubunu iki veya daha fazla yerden aynı anda yakıp söndürebilen (liht aracılığı ile kendisine ulaşan akımın her darbesinde kontakların konumunu değiştirebilen), gerektiğinde yardımcı kontak bloğu takılabilen, üzerinden "el" ile de kumanda edilebilen, takılabilecek ilave modüllerle lokal kumandanın yanı sıra merkezi kumanda, zamana bağlı kapatma ve durum izleme işlemlerini yerine getirebilen, kontakların durumunu gösteren indikatörü bulunan, (-10 ile +40 °C) işletme sıcaklığında çalışabilen, IP 20 koruma sınıflı, yük altında en az 50.000 açma kapama yapabilen ve 35 mm'lik standart DIN rayına montaj edilebilen, TS EN 60669-2-2 ve CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş darbe akım anahtarının temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Ölçü: Komple röle adedi sayılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.3001		1 kontaklı 1 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V / Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.