

25.235.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.235.1006 (165-1006)

Tanımı 40 kW anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3913,00	354,00	177,00
2014	4110,00	396,00	198,00
2015	4530,00	440,00	220,00
2016	5660,00	547,00	273,50
2017	6060,00	584,00	292,00
2018	7500,00	649,00	324,50
2019	9978,66	861,70	430,85
2020	11040,03	1011,38	505,69
2021	13287,51	1228,05	614,02
2022-1	20152,63	1890,13	945,07
2022-2	32095,21	1962,09	981,05
2022-3	32639,81	2506,69	1253,35
2023-1	36939,11	3789,11	1894,56
2023-2	52013,04	6088,04	3044,02
2024	67397,33	9984,83	4992,42

25.235.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

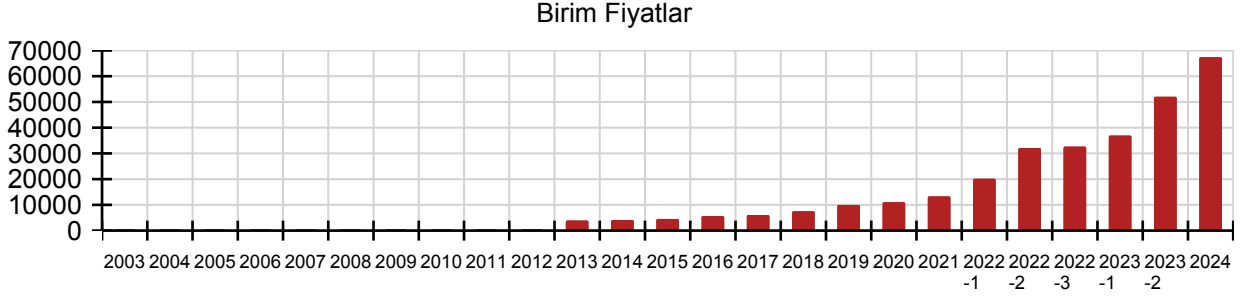

Yapım Şartları

TS EN 416-1 standardında, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; gaz yakan bir yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanan yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS veya titanyum alaşımlı alüminize çelik malzemelerden mamul alev borusu, ısıtılma işlem görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum veya alüminize yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS malzemedan mamul kaplinli veya flanş bağlantılı ve türbülötör, galvaniz kaplı boru ve yansıtıcı braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklığa (250 C) dayanıklı bir vakum fanı içeren vakumlu veya üfleli tip radyant ısıtıcının işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.235.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.235.1006		40 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	9,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	19,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	19,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.