

## 35.100.1154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.100.1154 (700-1204)</b>                                                               |
| <b>Tanımı</b>  | En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano, Derinlik en az 500 mm (1. pano) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                        |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                               |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                   |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 2050,00      | 260,00        | 130,00          |
| 2019   | 2660,00      | 329,00        | 164,50          |
| 2020   | 2680,00      | 346,00        | 173,00          |
| 2021   | 3980,00      | 357,00        | 178,50          |
| 2022-1 | 5870,00      | 429,00        | 214,50          |
| 2022-2 | 8856,10      | 429,00        | 214,50          |
| 2022-3 | 8990,00      | 558,00        | 279,00          |
| 2023-1 | 11320,00     | 863,00        | 431,50          |
| 2023-2 | 14670,00     | 1390,00       | 695,00          |
| 2024   | 25220,00     | 2650,00       | 1325,00         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.100.1154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

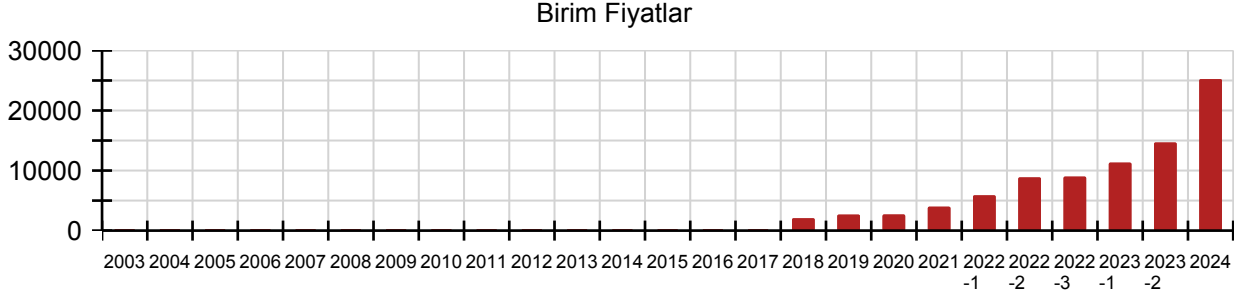

### Yapım Şartları

Pano iskeleti, kapısı, kapakları, gövdesi ve içerisinde kullanılan tüm iç montaj konstrüksiyon elemanları ve kaidesi en az 2 mm kalınlığında hazır galvanizli sacdan imal edilecek olup, yüksekliği en az 2000 mm olacaktır. Tüm bağlantılar cıvata-somun, perçin gibi bağlantı elemanları kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca pano kaidesi en az 100 mm yüksekliğinde olacak ve dört köşesinden ankraj ve galvanizli cıvata ile panoya tespit edilecektir. Pano içi, dışı ve iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Pano üzerinde projesine göre konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi, nötr açık mavi renklerde boyalı bara ve izolatörler yapılmış olacak ve yeşil/sarı boyalı topraklama yapılacaktır. Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi en az IK 10 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Birinci galvaniz sac pano yapılması (bakır bara, parafudur bedeli hariç olarak), işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için gerekli etiketler, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.100.1154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                     |        |          |
| 30.100.1154 |                 | En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 500 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                      |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                         | Saat   | 4,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                | Saat   | 4,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                            | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.