

35.110.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.110.1651 (715-1601)
Tanımı	4x400 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	1390,00	22,90	11,45
2019	1880,00	29,00	14,50
2020	2030,00	30,20	15,10
2021	2390,00	30,20	15,10
2022-1	4290,00	42,30	21,15
2022-2	5748,77	42,30	21,15
2022-3	5770,00	55,00	27,50
2023-1	7920,00	85,50	42,75
2023-2	9540,00	137,00	68,50
2024	18830,00	261,00	130,50

35.110.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

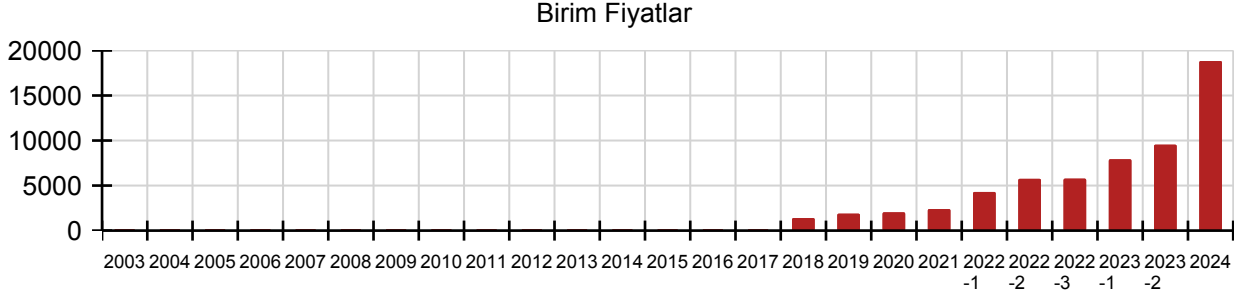

Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.1651		4 x 400 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,800000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.