

35.110.1802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.1802 (715-1752)

Tanımı 4x500 A'e kadar Icu: 65 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	1630,00	22,90	11,45
2019	2200,00	29,00	14,50
2020	2380,00	30,20	15,10
2021	2810,00	30,20	15,10
2022-1	5050,00	42,30	21,15
2022-2	9521,77	42,30	21,15
2022-3	9540,00	55,00	27,50
2023-1	13080,00	85,50	42,75
2023-2	15740,00	137,00	68,50
2024	22810,00	261,00	130,50

35.110.1802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

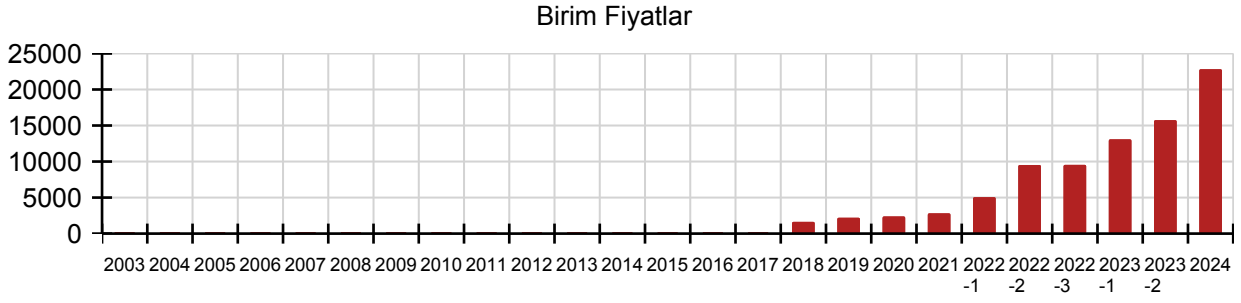

Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliđi olan Ics değeri en az % 50 Icu değeri ne eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.1802		4 x 500 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In, I3(6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,900000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.