

### 35.110.1853 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.110.1853 (715-1803)</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>Tanımı</b>  | 4x500 A'e kadar Icu: 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                                                                                                                       |

#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1840,00      | 22,90         | 11,45           |
| 2019   | 2490,00      | 29,00         | 14,50           |
| 2020   | 2740,00      | 30,20         | 15,10           |
| 2021   | 3230,00      | 30,20         | 15,10           |
| 2022-1 | 5810,00      | 42,30         | 21,15           |
| 2022-2 | 9521,77      | 42,30         | 21,15           |
| 2022-3 | 9540,00      | 55,00         | 27,50           |
| 2023-1 | 13080,00     | 85,50         | 42,75           |
| 2023-2 | 15740,00     | 137,00        | 68,50           |
| 2024   | 23640,00     | 261,00        | 130,50          |

## 35.110.1853 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

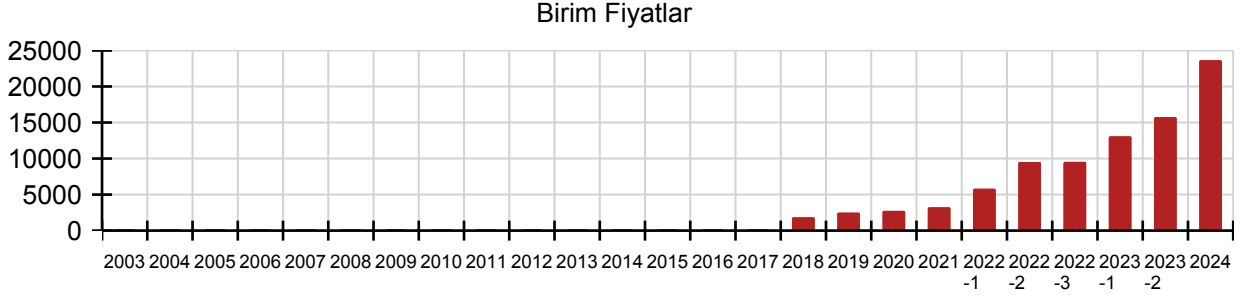

### Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.110.1853 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 30.110.1853 |                 | 4 x 500 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                             | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                      | Saat   | 1,100000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                             | Saat   | 1,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.