

35.150.1136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.150.1136 (791-114)
Tanımı	3x25 mm ² P.37, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	20,00	1,50	0,75
2014	24,00	1,65	0,83
2015	25,50	1,85	0,93
2016	25,90	2,25	1,13
2017	29,70	2,45	1,23
2018	38,30	2,85	1,43
2019	42,70	3,65	1,83
2020	47,00	4,05	2,03
2021	69,50	4,95	2,48
2022-1	123,00	6,45	3,23
2022-2	222,66	6,45	3,23
2022-3	225,00	8,40	4,20
2023-1	246,00	13,00	6,50
2023-2	316,00	20,80	10,40
2024	400,00	39,60	19,80

35.150.1136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

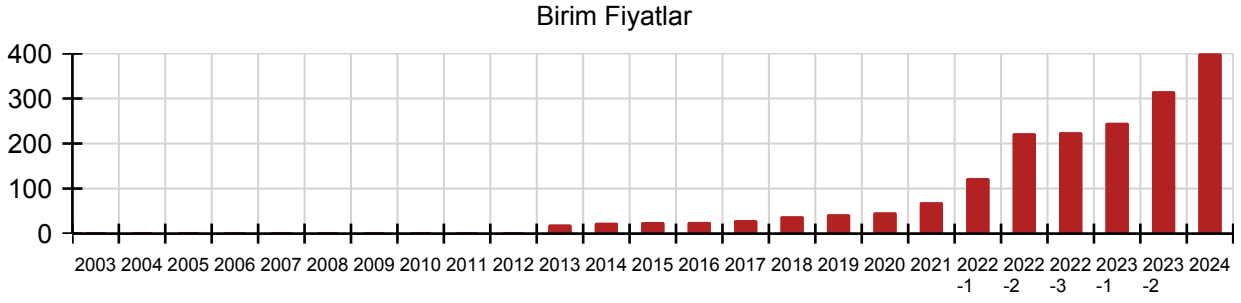

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1407		1x25 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	3,000000
30.160.6203		40-50 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,190000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,370000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,230000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.