

35.150.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1302 (791-208)

Tanımı 2x4 mm² (5/8") 18 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	6,90	3,30	1,65
2014	8,30	3,65	1,83
2015	9,00	4,05	2,03
2016	9,85	4,90	2,45
2017	11,30	5,30	2,65
2018	12,10	6,10	3,05
2019	13,80	7,75	3,88
2020	15,20	8,55	4,28
2021	20,50	10,50	5,25
2022-1	31,70	13,70	6,85
2022-2	60,78	13,70	6,85
2022-3	65,00	17,90	8,95
2023-1	105,00	27,70	13,85
2023-2	144,00	44,40	22,20
2024	203,00	84,50	42,25

35.150.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

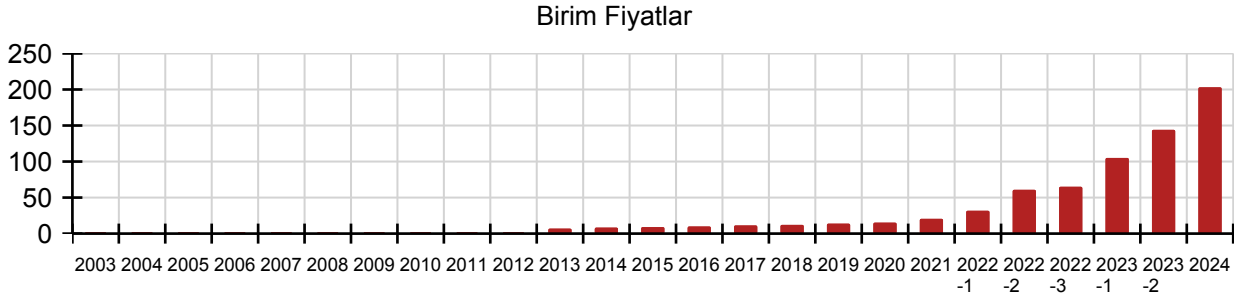

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1403		1x4 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	2,000000
20.300.1402		3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,170000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,310000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.