

### 35.150.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.150.1304 (791-206)</b>                                                                                                                                             |
| <b>Tanımı</b>  | 2x10 mm <sup>2</sup> (3/4") 20 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                                                                                        |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                            |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                                                                                                |

#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 10,60        | 3,30          | 1,65            |
| 2014   | 13,00        | 3,65          | 1,83            |
| 2015   | 14,00        | 4,05          | 2,03            |
| 2016   | 14,90        | 4,90          | 2,45            |
| 2017   | 17,30        | 5,30          | 2,65            |
| 2018   | 18,10        | 6,10          | 3,05            |
| 2019   | 21,00        | 7,75          | 3,88            |
| 2020   | 23,10        | 8,55          | 4,28            |
| 2021   | 32,30        | 10,50         | 5,25            |
| 2022-1 | 53,00        | 13,70         | 6,85            |
| 2022-2 | 116,33       | 13,70         | 6,85            |
| 2022-3 | 121,00       | 17,90         | 8,95            |
| 2023-1 | 140,00       | 27,70         | 13,85           |
| 2023-2 | 188,00       | 44,40         | 22,20           |
| 2024   | 254,00       | 84,50         | 42,25           |

## 35.150.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

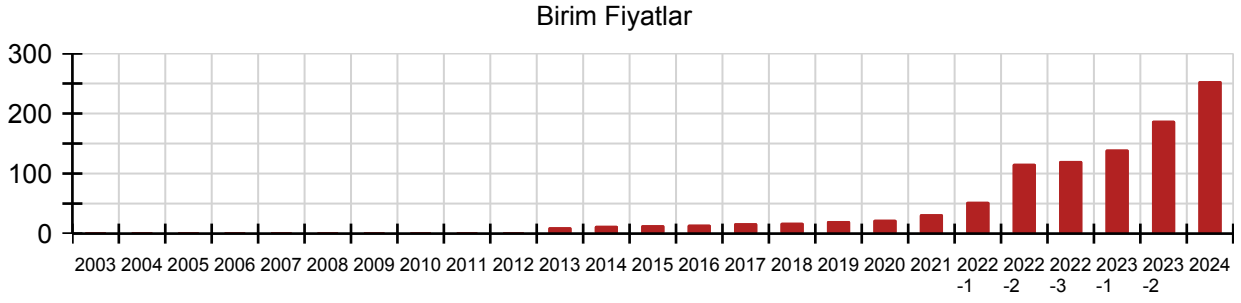

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

### 35.150.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 30.150.1405 |                 | 1x10 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)                                                                                                          | m      | 2,000000 |
| 20.300.1402 |                 | 3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                             | Saat   | 0,180000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                      | Saat   | 0,340000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                             | Saat   | 0,260000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.