

35.150.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.150.1307 (791-203)
Tanımı	2x35 mm ² (1 1/4") 32 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	23,10	3,90	1,95
2015	30,00	4,75	2,38
2016	31,00	5,70	2,85
2017	36,50	6,15	3,08
2018	40,50	7,05	3,53
2019	45,80	8,95	4,48
2020	50,50	9,85	4,93
2021	73,00	12,10	6,05
2022-1	126,00	15,80	7,90
2022-2	303,12	15,80	7,90
2022-3	308,00	20,60	10,30
2023-1	338,00	31,90	15,95
2023-2	445,00	51,50	25,75
2024	558,00	98,00	49,00
2014	28,00	4,30	2,15
2003	0,00	0,00	0,00

35.150.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

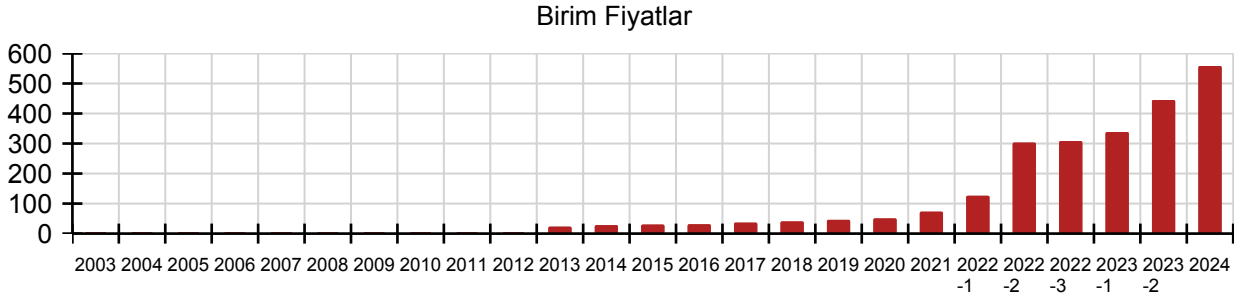

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1408		1x35 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	2,000000
20.300.1404		1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,520000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,420000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.