

25.625.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1207 (590-407)

Tanımı 130x200 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1200,00	77,50	38,75
2014	1300,00	85,50	42,75
2015	1370,00	94,50	47,25
2016	1720,00	119,00	59,50
2017	1780,00	128,00	64,00
2018	1940,00	147,00	73,50
2019	2450,00	186,00	93,00
2020	3030,00	219,00	109,50
2021	3787,50	267,18	133,59
2022-1	5750,00	412,50	206,25
2022-2	9806,50	412,50	206,25
2022-3	9930,25	536,25	268,13
2023-1	11258,75	831,25	415,63
2023-2	15450,00	1362,50	681,25
2024	24086,00	2248,50	1124,25

25.625.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

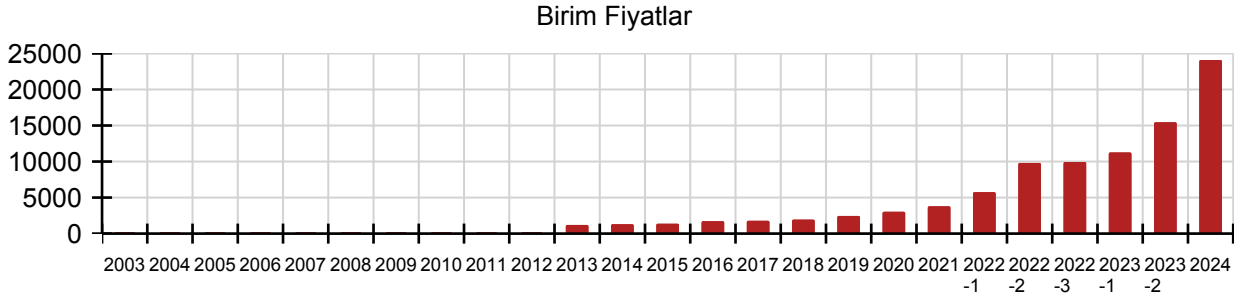

Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.1207		130 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.