

35.160.3312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.160.3312 (794-102)
Tanımı	Komutator Sorti, Linye hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	82,00	17,00	8,50
2014	90,50	19,00	9,50
2015	97,50	21,00	10,50
2016	103,00	26,30	13,15
2017	113,00	28,30	14,15
2018	135,00	32,50	16,25
2019	165,00	41,20	20,60
2020	174,00	43,30	21,65
2021	249,00	53,00	26,50
2022-1	408,00	74,50	37,25
2022-2	586,55	74,50	37,25
2022-3	609,00	97,00	48,50
2023-1	709,00	150,00	75,00
2023-2	956,00	230,00	115,00
2024	1200,00	437,00	218,50

35.160.3312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

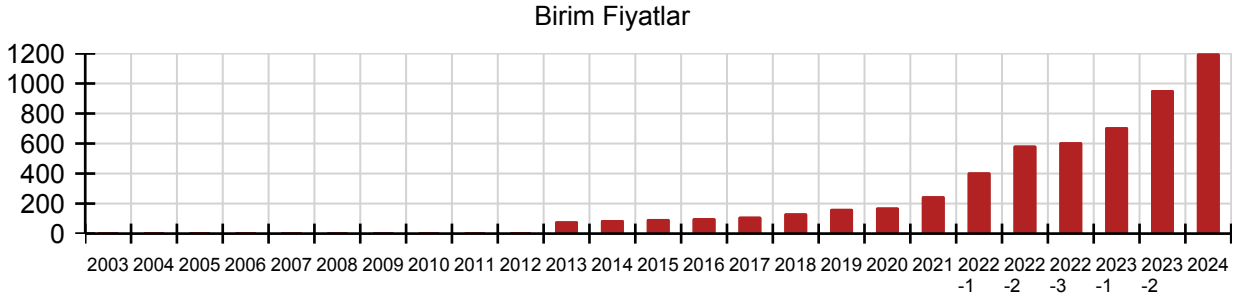

Yapım Şartları

Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.3200 gibidir.

35.160.3312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	15,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	5,000000
30.150.1401		1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	30,000000
20.300.1401		1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	7,500000
30.185.1120		Etanj normal anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,960000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,620000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,590000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.