

35.160.3313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.3313 (794-103)

Tanımı Vavien Sorti, Linye hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli boru içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	112,00	19,00	9,50
2014	124,00	21,00	10,50
2015	133,00	23,50	11,75
2016	139,00	29,40	14,70
2017	153,00	31,70	15,85
2018	182,00	36,30	18,15
2019	221,00	46,00	23,00
2020	233,00	48,30	24,15
2021	336,00	59,00	29,50
2022-1	554,00	83,00	41,50
2022-2	805,70	83,00	41,50
2022-3	831,00	108,00	54,00
2023-1	890,00	167,00	83,50
2023-2	987,00	236,00	118,00
2024	1240,00	449,00	224,50

35.160.3313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

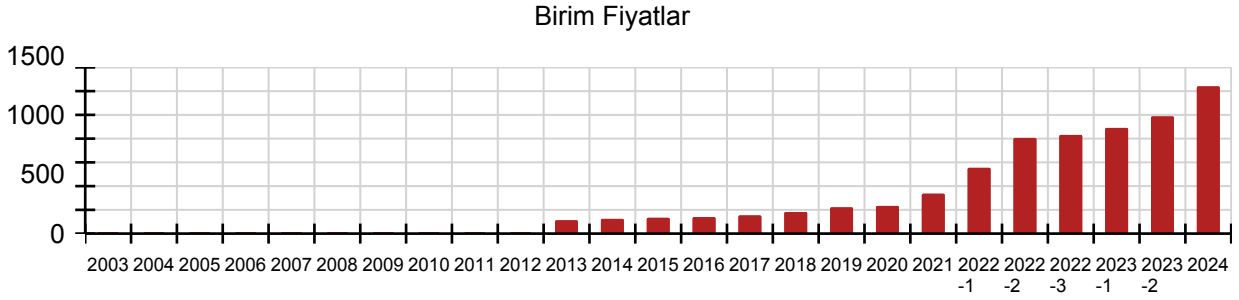

Yapım Şartları

Aşağıda linje ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linje hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.3200 gibidir.

35.160.3313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	15,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	5,000000
30.150.1401		1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	30,000000
20.300.1401		1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	7,500000
30.185.1122		Etanj vaevien anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	2,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,940000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.