

35.160.3331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.3331 (794-301)

Tanımı Normal Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	76,00	14,00	7,00
2014	84,00	15,50	7,75
2015	90,50	17,00	8,50
2016	95,00	21,30	10,65
2017	104,00	22,90	11,45
2018	124,00	26,30	13,15
2019	151,00	33,30	16,65
2020	159,00	35,00	17,50
2021	229,00	42,70	21,35
2022-1	377,00	60,00	30,00
2022-2	451,60	60,00	30,00
2022-3	470,00	78,00	39,00
2023-1	513,00	121,00	60,50
2023-2	671,00	208,00	104,00
2024	794,00	396,00	198,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

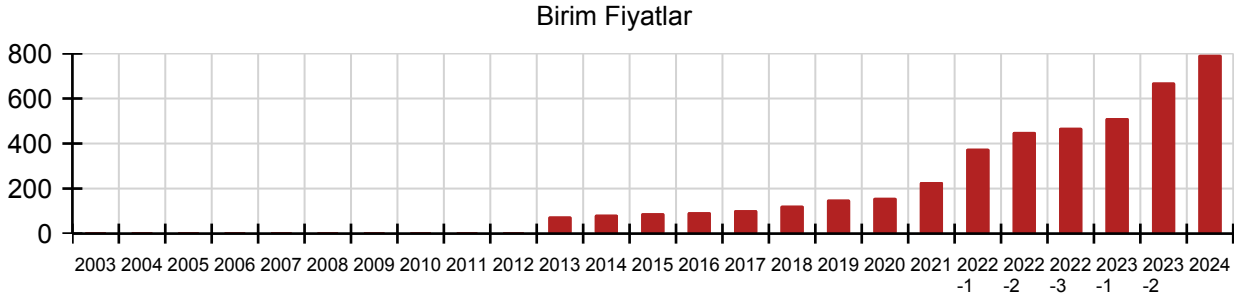

Yapım Şartları

Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.3200 gibidir.

35.160.3331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1531		3x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	5,000000
30.150.1530		3x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	5,000000
30.185.1120		Etanj normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,810000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,570000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.