

35.160.3342 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.3342 (794-402)

Tanımı Komutator Sorti, Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler ile

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	100,00	21,00	10,50
2014	100,00	21,00	10,50
2015	108,00	23,50	11,75
2016	114,00	29,40	14,70
2017	125,00	31,70	15,85
2018	149,00	36,30	18,15
2019	182,00	46,00	23,00
2020	192,00	48,30	24,15
2021	275,00	59,00	29,50
2022-1	450,00	83,00	41,50
2022-2	898,10	83,00	41,50
2022-3	923,00	108,00	54,00
2023-1	1160,00	167,00	83,50
2023-2	1720,00	390,00	195,00
2024	1810,00	741,00	370,50

35.160.3342 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

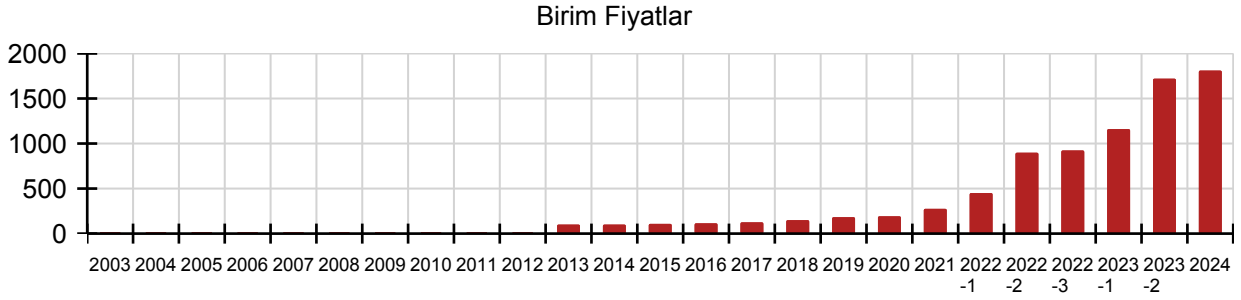

Yapım Şartları

Aşağıda linje ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linje hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.3200 gibidir.

35.160.3342 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	15,000000
30.150.1401		1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	30,000000
20.300.1402		3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	5,000000
20.300.1401		1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	7,500000
30.185.1121		Etanj komütatör anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,920000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	5,420000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	4,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.