

35.160.3401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.160.3401 (793-102)
Tanımı	Güvenlik hattı priz sortisi, Halojen free kablolu priz sortisi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	49,00	12,00	6,00
2014	54,00	13,50	6,75
2015	58,00	15,00	7,50
2016	62,00	18,80	9,40
2017	68,00	20,30	10,15
2018	80,50	23,30	11,65
2019	98,50	29,50	14,75
2020	104,00	31,00	15,50
2021	148,00	37,90	18,95
2022-1	241,00	53,50	26,75
2022-2	488,55	53,50	26,75
2022-3	505,00	70,00	35,00
2023-1	544,00	109,00	54,50
2023-2	477,00	128,00	64,00
2024	499,00	244,00	122,00

35.160.3401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

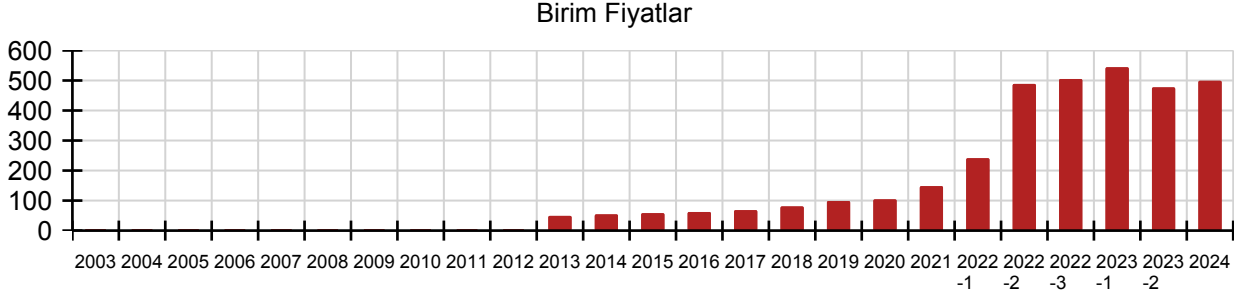

Yapım Şartları

Halojen Free Alev yaymaz boru içerisinde linye ve sorti hatları TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, en az 2,5 mm² kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde, faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (H07Z, H07Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dâhil, komple priz sortisi yapılması. (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun, CE uygunluk işareti iliştilirilmiş halojen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dâhildir)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Ölçü: Linye hattı 35 m'den fazla olunca besleme hattı olarak BFT No 35.150.1000'den ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	36,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	12,000000
30.185.1201		Gömme topraklı priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1350		Gömme Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,740000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,530000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,390000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.