

35.160.3501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.3501 (796-101)

Tanımı Linye hattı HFFR boru,sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler ile normal priz sortisi

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	52,00	13,00	6,50
2014	52,00	13,00	6,50
2015	56,00	14,50	7,25
2016	60,00	18,20	9,10
2017	66,00	19,60	9,80
2018	78,50	22,50	11,25
2019	96,00	28,50	14,25
2020	101,00	30,00	15,00
2021	144,00	36,60	18,30
2022-1	234,00	51,50	25,75
2022-2	456,85	51,50	25,75
2022-3	473,00	67,00	33,50
2023-1	693,00	104,00	52,00
2023-2	988,00	225,00	112,50
2024	1240,00	428,00	214,00

35.160.3501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

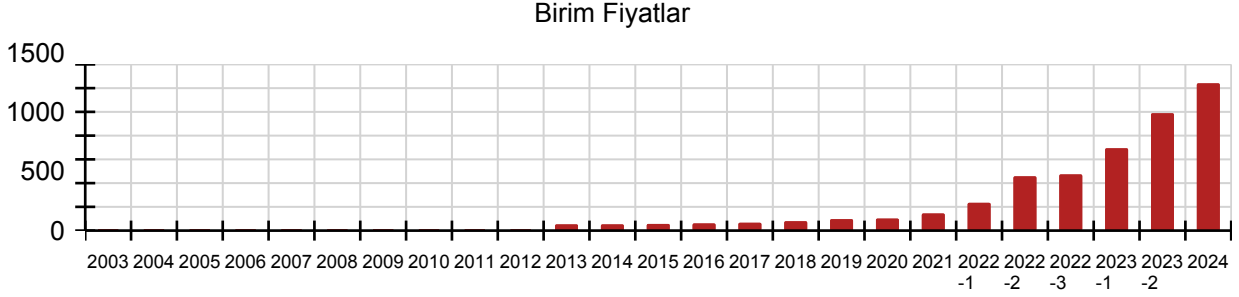

Yapım Şartları

Aşağıda linje ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, vb.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linje sorti hatları en az 2,5 mm² kesitte TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun etanj priz sortisinin yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil. Ölçü: BFT No 35.160.3400 gibidir.

Not: İletkenler TS EN 60445'e göre renklendirilmiştir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	36,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	7,000000
20.300.1402		3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	5,000000
30.185.1203		Etanj Priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,120000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	4,180000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.