

35.195.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1206 (790-206)

Tanımı 0,75 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	129,00	20,00	10,00
2014	136,00	22,00	11,00
2015	144,00	24,50	12,25
2016	179,00	29,00	14,50
2017	197,00	31,20	15,60
2018	227,00	35,80	17,90
2019	266,00	45,30	22,65
2020	362,00	53,50	26,75
2021	516,00	59,00	29,50
2022-1	968,00	77,00	38,50
2022-2	1323,30	77,00	38,50
2022-3	1350,00	101,00	50,50
2023-1	1600,00	157,00	78,50
2023-2	1990,00	252,00	126,00
2024	2740,00	479,00	239,50

35.195.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

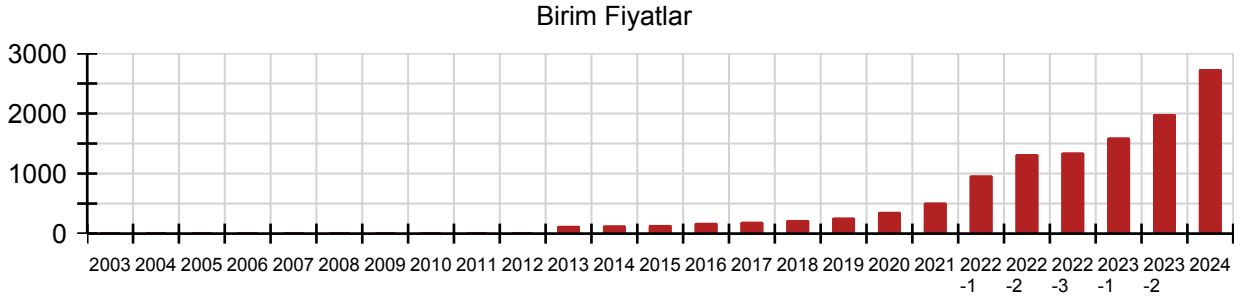

Yapım Şartları

Üç fazlı tam kapalı Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.195.1206		0,75 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.