

35.195.1315 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.195.1315 (790-315)
Tanımı	18,5 kW'a kadar, üç fazlı, 1.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1466,00	39,00	19,50
2014	1540,00	43,00	21,50
2015	1610,00	47,50	23,75
2016	1940,00	56,50	28,25
2017	2140,00	61,00	30,50
2018	2470,00	70,00	35,00
2019	2850,00	89,00	44,50
2020	3970,00	105,00	52,50
2021	5840,00	116,00	58,00
2022-1	11320,00	151,00	75,50
2022-2	15637,90	151,00	75,50
2022-3	15690,00	197,00	98,50
2023-1	18130,00	305,00	152,50
2023-2	21880,00	488,00	244,00
2024	28740,00	928,00	464,00

35.195.1315 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

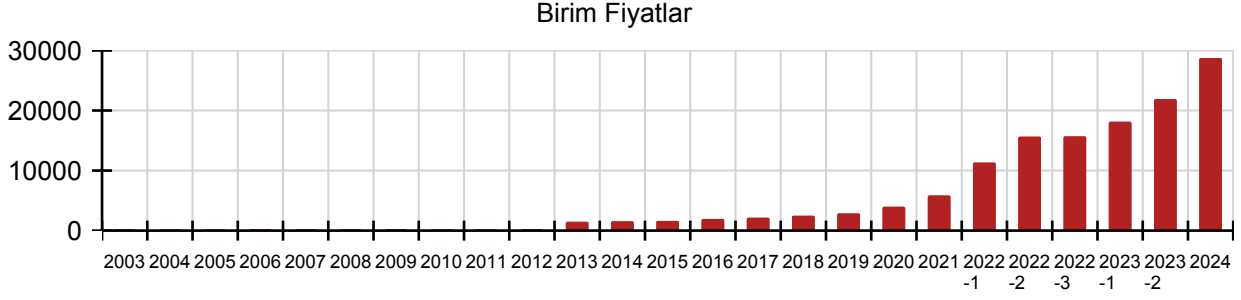

Yapım Şartları

Üç fazlı tam kapalı Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1000 d/min (3 çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1315 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.195.1315		18,5 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.