

35.185.3160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.185.3160

Tanımı Komitatör anahtar 0-1-2 konumlu, Muhtemel Patlayıcı Ortama Uygun Bağlantı Kutusu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	3285,00	172,50	86,25

35.185.3160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

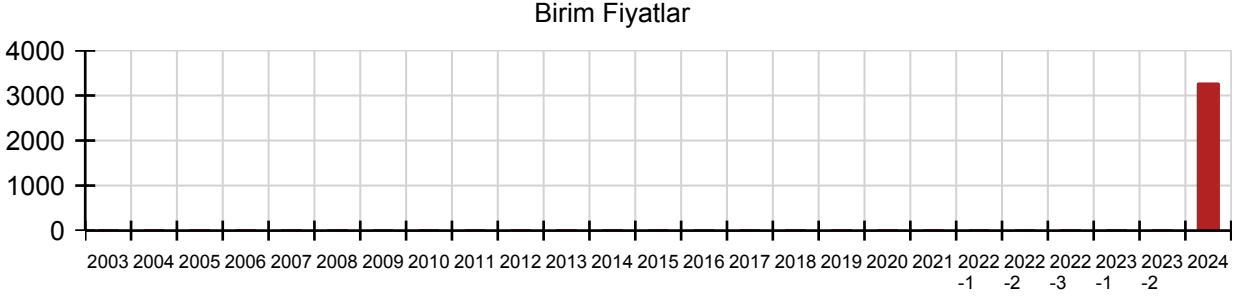

Yapım Şartları

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun imal edilmiş olacaktır.

Üretici firmanın akredite kuruluştan alınmış "Ürün Kalite Güvence Belgesi" olacaktır.

IP 66 koruma sınıfında olacaktır.

TS EN IEC 60079-0 standardına uygun,

Zone 1 tehlikeli bölgelerinde kullanıma uygun,

220 V ve 380 V çalışma aralığına sahip,

polikarbon veya cam elyaf ile güçlendirilmiş polyester (GRP) malzemeden üretilmiş gövdeye sahip,

Uygun montaj aparatlarına sahip,

anahtarla kilitleme sistemine sahip,

çalışma sıcaklık aralığı -25 °C..+55 °C olan

bağlantı kutusunun işyerine temini her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.3160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.3160		Komütatör anahtar 0-1-2 konumlu / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.