

25.305.6709/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.305.6709/A (202-1010/A)
Tanımı	DN 300 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli, %50 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	938,40	104,25	52,13
2014	939,00	114,75	57,38
2015	714,00	128,25	64,13
2016	691,50	163,50	81,75
2017	783,00	177,00	88,50
2018	942,00	204,00	102,00
2019	1169,40	175,70	87,85
2020	1349,19	206,45	103,23
2021	1680,35	251,91	125,95
2022-1	3065,63	384,38	192,19
2022-2	4808,45	384,38	192,19
2022-3	4923,75	499,70	249,85
2023-1	7411,88	774,38	387,19
2023-2	9894,38	1265,63	632,82
2024	12444,38	2088,75	1044,38

25.305.6709/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

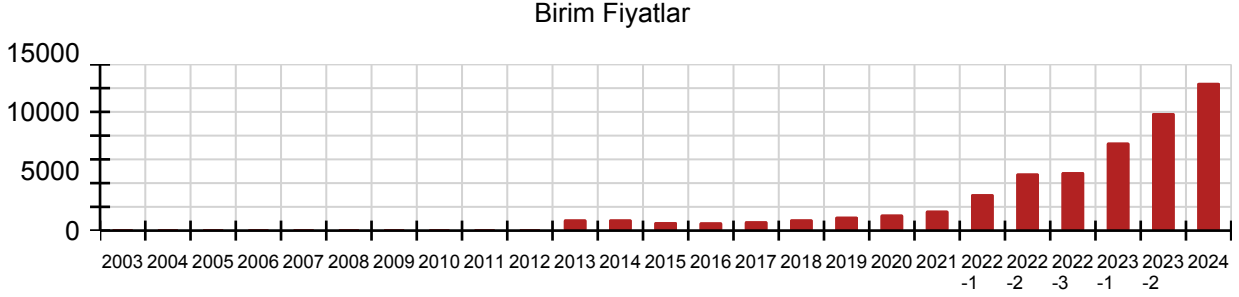

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun PİK boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluğu yaklaşık 7,2 kg/dm³ olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180 °C'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde 130 µm iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise 40 µm akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pİK boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6709/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.