

## 25.305.6305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.6305 (204-2105)

**Tanımı** 160 Ø, 4,0 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI  
(Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	46,80	0,70	0,35
2014	56,00	0,80	0,40
2015	47,30	0,90	0,45
2016	38,30	1,15	0,58
2017	41,20	1,40	0,70
2018	42,20	1,65	0,83
2019	54,81	6,24	3,12
2020	60,75	7,33	3,67
2021	75,71	8,94	4,47
2022-1	123,63	13,63	6,82
2022-2	195,13	13,63	6,82
2022-3	199,21	17,71	8,86
2023-1	209,93	27,43	13,72
2023-2	300,63	44,38	22,19
2024	355,75	73,25	36,63

## 25.305.6305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

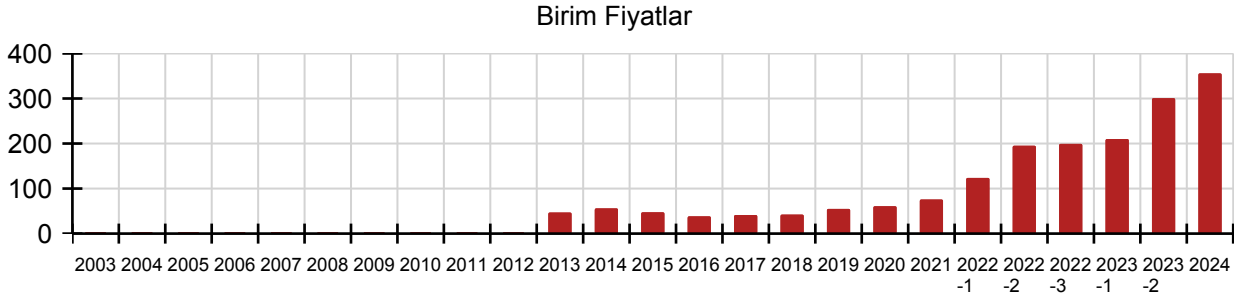

### Yapım Şartları

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.305.6305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.6305		160 Ø ----- 4,0 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,140000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.