

25.305.6702/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.305.6702/A (202-1003/A)
Tanımı	DN 70 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli, %50 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	127,05	19,05	9,53
2014	127,50	21,00	10,50
2015	103,50	23,55	11,78
2016	122,25	30,00	15,00
2017	143,25	32,25	16,13
2018	172,50	37,05	18,53
2019	242,39	60,00	30,00
2020	280,25	70,50	35,25
2021	348,21	86,03	43,02
2022-1	605,63	131,25	65,63
2022-2	913,97	131,25	65,63
2022-3	953,34	170,63	85,32
2023-1	1203,75	264,38	132,19
2023-2	1653,75	431,25	215,63
2024	2179,88	711,75	355,88

25.305.6702/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

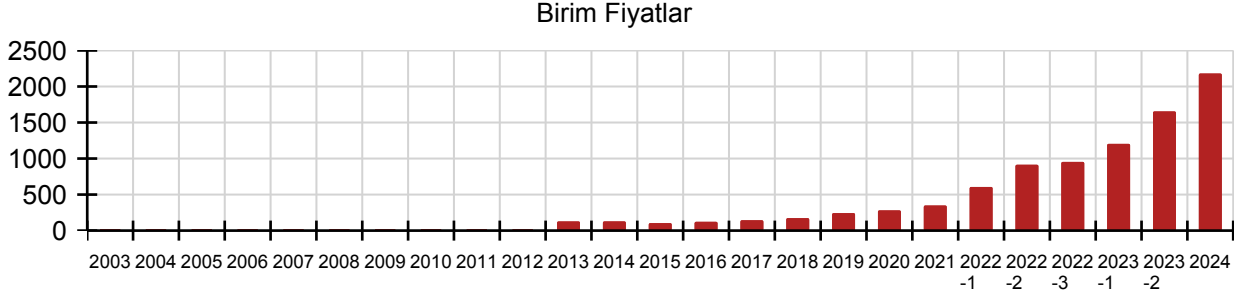

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluğu yaklaşık $7,2 \text{ kg/dm}^3$ olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180°C 'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde $130 \mu\text{m}$ iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise $40 \mu\text{m}$ akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6702/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.