

25.305.6705/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.305.6705/A (202-1006/A)
Tanımı	DN 125 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli, %50 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	215,70	24,00	12,00
2014	216,00	26,40	13,20
2015	166,50	29,55	14,78
2016	196,50	37,65	18,83
2017	232,50	40,50	20,25
2018	282,00	46,50	23,25
2019	415,10	105,42	52,71
2020	479,99	123,87	61,94
2021	596,30	151,14	75,57
2022-1	1035,00	230,63	115,32
2022-2	1557,84	230,63	115,32
2022-3	1627,04	299,82	149,91
2023-1	1977,75	464,63	232,32
2023-2	2728,13	759,38	379,69
2024	3615,75	1253,25	626,63

25.305.6705/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

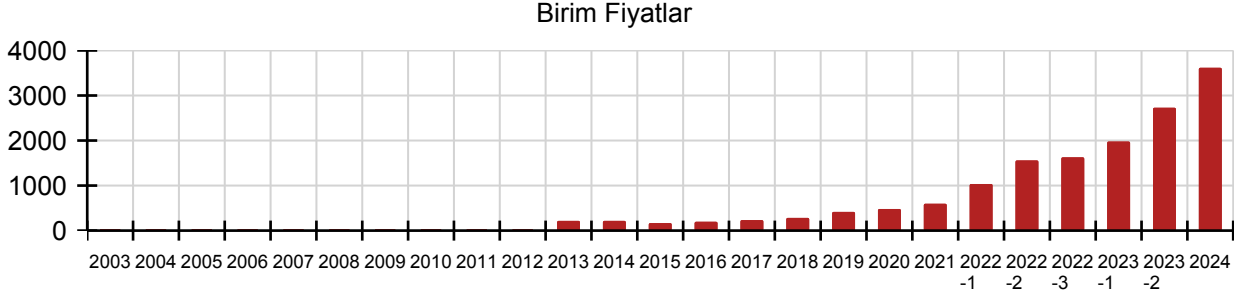

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun PİK boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluğu yaklaşık $7,2 \text{ kg/dm}^3$ olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180°C 'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde $130 \mu\text{m}$ iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise $40 \mu\text{m}$ akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pİK boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6705/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.