

25.320.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.1312 (207-512)
Tanımı	400 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2824,00	35,10	17,55
2014	3390,00	38,70	19,35
2015	3910,00	50,50	25,25
2016	3930,00	64,50	32,25
2017	4910,00	77,50	38,75
2018	5254,63	80,08	40,04
2019	7142,91	105,53	52,77
2020	8920,74	124,01	62,01
2021	11147,23	151,31	75,66
2022-1	20943,44	230,94	115,47
2022-2	37959,36	230,94	115,47
2022-3	38028,65	300,23	150,12
2023-1	53290,59	465,59	232,80
2023-2	69441,63	766,63	383,32
2024	90552,50	1265,00	632,50

25.320.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

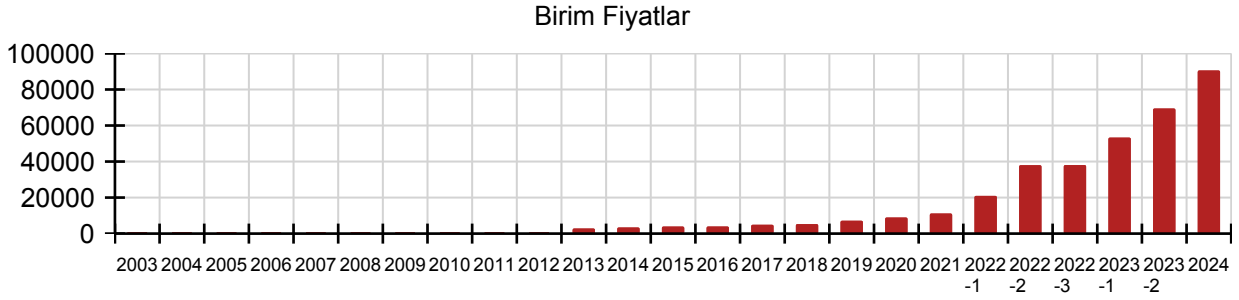

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1312		400 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,900000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,290000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.