

25.320.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.1313 (207-513)
Tanımı	500 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4661,00	38,95	19,48
2014	5600,00	42,90	21,45
2015	6730,00	58,00	29,00
2016	7420,00	74,00	37,00
2017	10010,00	89,00	44,50
2018	9238,29	90,90	45,45
2019	12560,10	119,65	59,83
2020	15691,18	140,61	70,31
2021	19609,79	171,58	85,79
2022-1	36874,38	261,88	130,94
2022-2	64834,15	261,88	130,94
2022-3	64912,71	340,44	170,22
2023-1	97390,46	527,96	263,98
2023-2	126869,44	869,44	434,72
2024	165309,65	1434,65	717,33

25.320.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

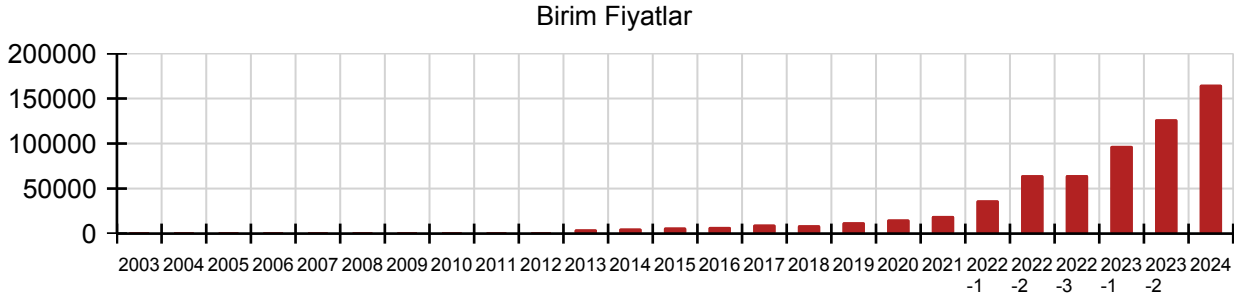

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1313		500 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,300000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,320000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.