

25.320.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.1314 (207-514)
Tanımı	600 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5375,00	43,70	21,85
2014	6190,00	48,10	24,05
2015	9280,00	62,50	31,25
2016	10220,00	79,50	39,75
2017	13280,00	95,50	47,75
2018	9976,48	98,63	49,32
2019	13560,81	126,94	63,47
2020	16941,51	149,18	74,59
2021	21172,44	182,03	91,02
2022-1	39815,31	277,81	138,91
2022-2	88341,96	277,81	138,91
2022-3	88425,31	361,16	180,58
2023-1	123860,09	560,09	280,05
2023-2	161297,25	922,25	461,13
2024	210021,80	1521,80	760,90

25.320.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

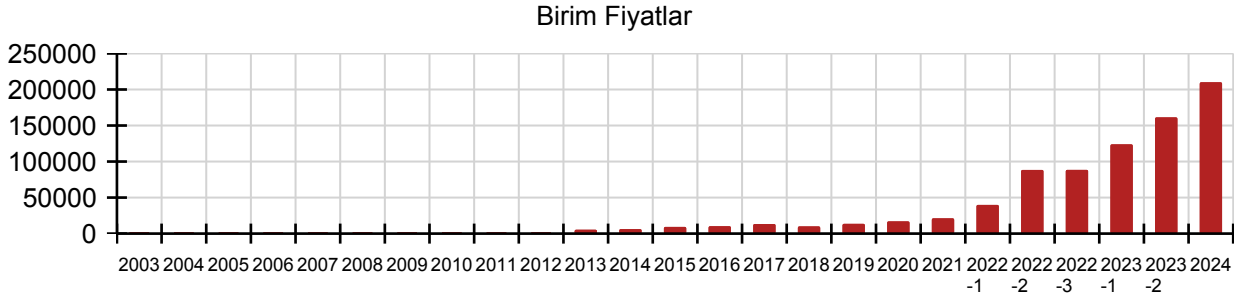

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1314		600 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,500000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.