

25.400.2015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.2015 (230-607)

Tanımı Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø mm, Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5,30	1,40	0,70
2014	6,10	1,55	0,78
2015	5,80	1,75	0,88
2016	6,30	2,25	1,13
2017	7,10	2,45	1,23
2018	7,90	2,75	1,38
2019	10,04	3,86	1,93
2020	11,66	4,55	2,28
2021	14,41	5,53	2,77
2022-1	21,94	8,44	4,22
2022-2	35,16	8,44	4,22
2022-3	37,70	10,98	5,49
2023-1	50,50	17,00	8,50
2023-2	73,06	27,81	13,91
2024	104,78	45,90	22,95

25.400.2015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

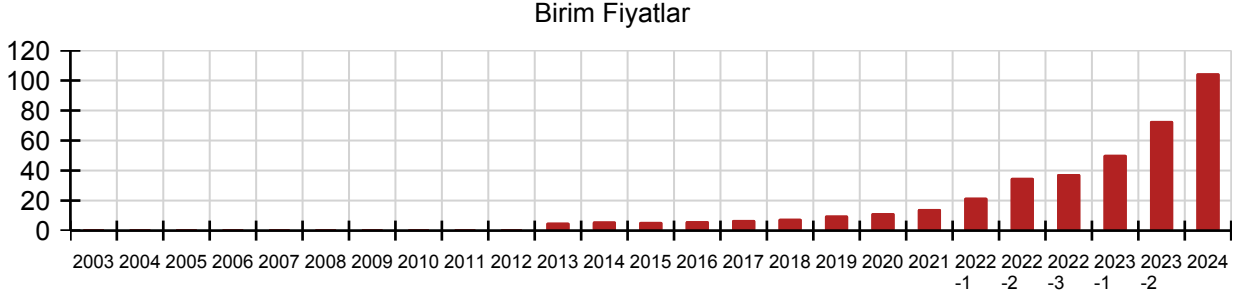

Yapım Şartları

TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, yangına tepki sınıfı A1L olan, kaplamasız cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine birleşim yerlerinin özel yapıştırıcı ile birleştirilmesi, enine birleşim yerlerinin alüminyum folyolu bant ile sarılarak sızdırmazlık sağlanması, boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımı yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (250 °C'den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.2015		Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.