

25.320.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.1213 (207-413)
Tanımı	500 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2687,00	36,65	18,33
2014	4300,00	50,50	25,25
2015	4740,00	56,50	28,25
2016	5700,00	72,00	36,00
2017	7690,00	86,50	43,25
2018	7698,04	90,90	45,45
2019	10355,81	119,65	59,83
2020	13959,43	140,61	70,31
2021	17445,10	171,58	85,79
2022-1	32799,38	261,88	130,94
2022-2	71844,38	261,88	130,94
2022-3	71922,94	340,44	170,22
2023-1	93590,46	527,96	263,98
2023-2	118131,94	869,44	434,72
2024	153934,65	1434,65	717,33

25.320.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

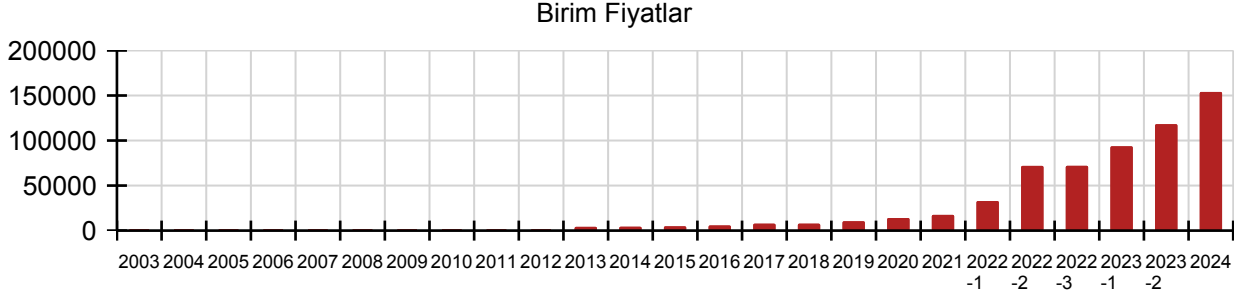

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1213		500 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,300000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,320000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.