

25.325.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.325.3202 (228-402)
Tanımı	20 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	69,80	4,40	2,20
2014	91,00	4,85	2,43
2015	92,00	5,40	2,70
2016	103,00	6,90	3,45
2017	104,00	7,45	3,73
2018	115,00	8,55	4,28
2019	159,65	14,88	7,44
2020	186,84	17,46	8,73
2021	233,04	21,31	10,65
2022-1	367,51	32,51	16,26
2022-2	689,39	32,51	16,26
2022-3	699,13	42,25	21,13
2023-1	722,94	65,44	32,72
2023-2	995,00	106,25	53,13
2024	1154,13	175,38	87,69

25.325.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

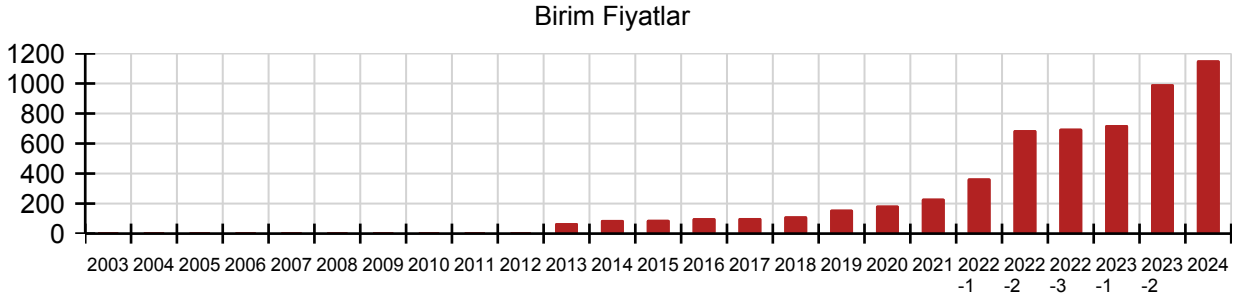

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventiline işyerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3202		20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.