

25.400.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.400.1005 (230-205)
Tanımı	8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m3 Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 0 mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	40,80	12,40	6,20
2014	47,00	13,70	6,85
2015	50,50	15,30	7,65
2016	49,40	19,50	9,75
2017	51,00	21,00	10,50
2018	56,00	24,10	12,05
2019	75,65	35,14	17,57
2020	87,89	41,30	20,65
2021	108,63	50,39	25,20
2022-1	165,00	76,88	38,44
2022-2	270,75	76,88	38,44
2022-3	293,81	99,94	49,97
2023-1	388,63	154,88	77,44
2023-2	569,38	253,13	126,57
2024	845,25	417,75	208,88

25.400.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

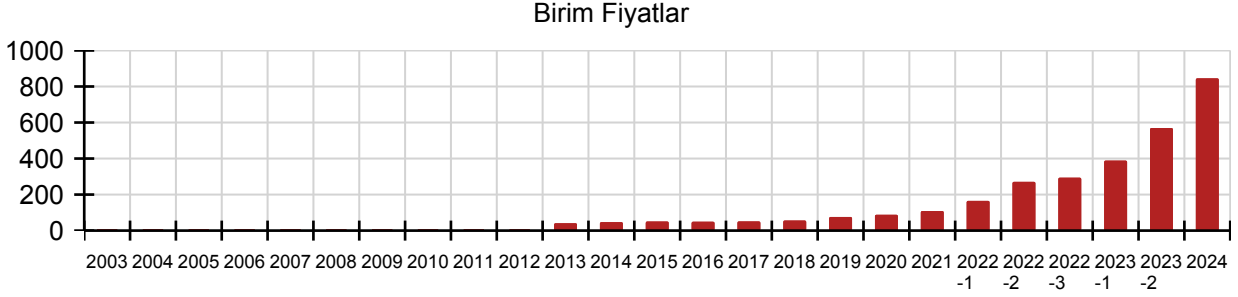

Yapım Şartları

Depo, tank vb. gibi düz yüzeylerin pas ve kirlerinin temizlenmesi ve 2 kat sülyen ile boyanması müteakip, tel çapı en az 0.65 mm ve telin gözenek büyüklüğü en fazla 25 mm şilte tipi rabbitz teline dikilmiş, yangına tepki sınıfı A1 olan aşağıdaki yoğunluktaki taş yünü teknik yalıtım malzemesi ile yalıtımının yapılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.

Not: Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir. Alüminyum veya galvanizli sac kaplanması maliyete dâhil değildir. Depo, tank vb. düz yüzeylere uygulanan yalıtımların üzerine yapılacak sac kaplama 25.400.1050 pozundan, rabbitz telli taşıyıcı şilte ile yalıtılmış boruları üzerine yapılacak sac kaplama 25.400.9000 pozlarından hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.1005		7-8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü ile) (TS 901	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.