

## 25.400.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.400.1008

**Tanımı** 3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3, Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 0 mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 88,38        | 51,25         | 25,63           |
| 2022-2 | 132,93       | 51,25         | 25,63           |
| 2022-3 | 148,30       | 66,63         | 33,32           |
| 2023-1 | 201,38       | 103,25        | 51,63           |
| 2023-2 | 301,25       | 168,75        | 84,38           |
| 2024   | 438,50       | 278,50        | 139,25          |

## 25.400.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

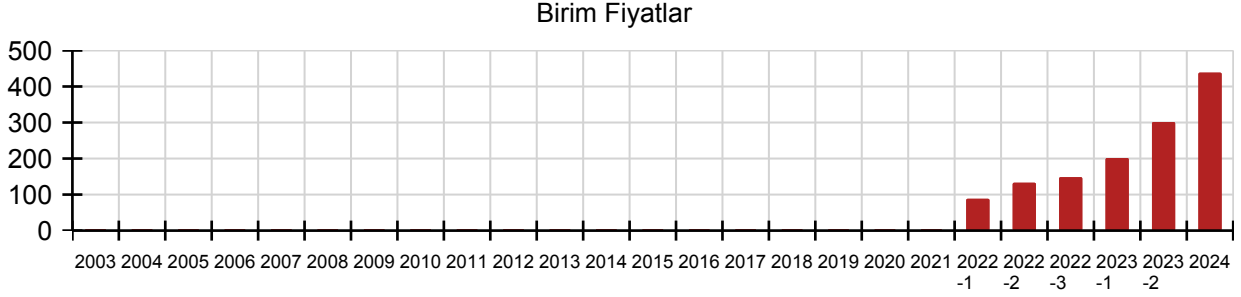

### Yapım Şartları

Depo, tank vb. gibi düz yüzeylerin pas ve kirlerinin temizlenmesi ve 2 kat sülyen ile boyanması müteakip, tel çapı en az 0.65 mm ve telin gözenek büyüklüğü en fazla 25 mm şilte tipi rabbitz teline dikilmiş, yangına tepki sınıfı A1 olan aşağıdaki yoğunluktaki taş yünü teknik yalıtım malzemesi ile yalıtımının yapılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.

Not: Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir. Alüminyum veya galvanizli sac kaplanması maliyete dâhil değildir. Depo, tank vb. düz yüzeylere uygulanan yalıtımların üzerine yapılacak sac kaplama 25.400.1050 pozundan, rabbitz telli taşıyıcı şilte ile yalıtılmış boruları üzerine yapılacak sac kaplama 25.400.9000 pozlarından hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                          | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                             |                |          |
| 20.400.1008 |                 | 3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte<br>125 kg/m <sup>3</sup> Depo, tank vb düz/yassı<br>yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm' den<br>büyük çaplı boruların Taş yünü rabitz<br>telli Şilte ve Taş Yünü Levhalarla ile ısı<br>yalıtımı (Rayici) | m <sup>2</sup> | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                              |                |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                                                        | Saat           | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                                                                                  | Saat           | 0,600000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                                                                                         | Saat           | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.