

25.325.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1401 (221-601)

Tanımı 15 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	76,40	3,40	1,70
2014	85,00	3,75	1,88
2015	85,50	4,20	2,10
2016	79,00	5,35	2,68
2017	83,50	5,80	2,90
2018	86,00	6,65	3,33
2019	119,23	14,88	7,44
2020	144,78	17,46	8,73
2021	180,46	21,31	10,65
2022-1	306,26	32,51	16,26
2022-2	513,88	32,51	16,26
2022-3	523,61	42,25	21,13
2023-1	787,94	65,44	32,72
2023-2	1118,75	106,25	53,13
2024	1592,88	175,38	87,69

25.325.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

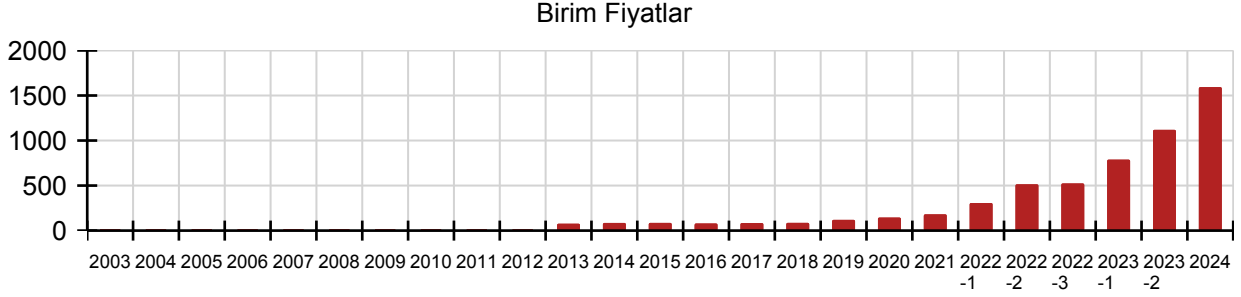

Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 μm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 μm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 μm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1401		15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.