

25.325.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.325.1406 (221-606)
Tanımı	50 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	231,75	5,10	2,55
2014	258,00	5,65	2,83
2015	259,00	6,30	3,15
2016	261,00	8,05	4,03
2017	275,00	8,70	4,35
2018	290,00	10,00	5,00
2019	364,01	28,58	14,29
2020	452,85	33,56	16,78
2021	565,08	40,96	20,48
2022-1	1010,01	62,51	31,26
2022-2	1513,96	62,51	31,26
2022-3	1532,70	81,25	40,63
2023-1	2520,94	125,94	62,97
2023-2	3560,00	206,25	103,13
2024	5371,63	340,38	170,19

25.325.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

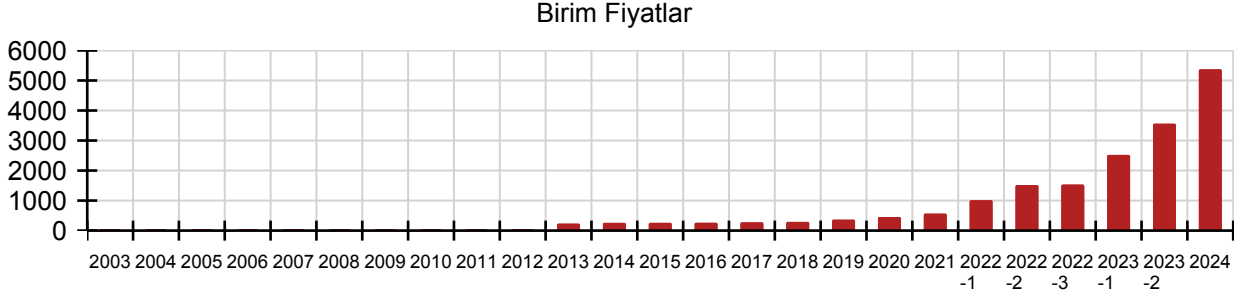

Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1406		50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.