

25.325.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1409 (221-609)

Tanımı 100 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	693,90	7,30	3,65
2014	771,00	8,05	4,03
2015	772,00	9,00	4,50
2016	775,00	11,50	5,75
2017	776,00	12,40	6,20
2018	816,00	14,20	7,10
2019	979,09	47,40	23,70
2020	1220,33	55,71	27,86
2021	1523,75	67,98	33,99
2022-1	2741,25	103,75	51,88
2022-2	4142,29	103,75	51,88
2022-3	4173,41	134,88	67,44
2023-1	6872,88	209,13	104,57
2023-2	9673,75	343,75	171,88
2024	14567,25	567,25	283,63

25.325.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

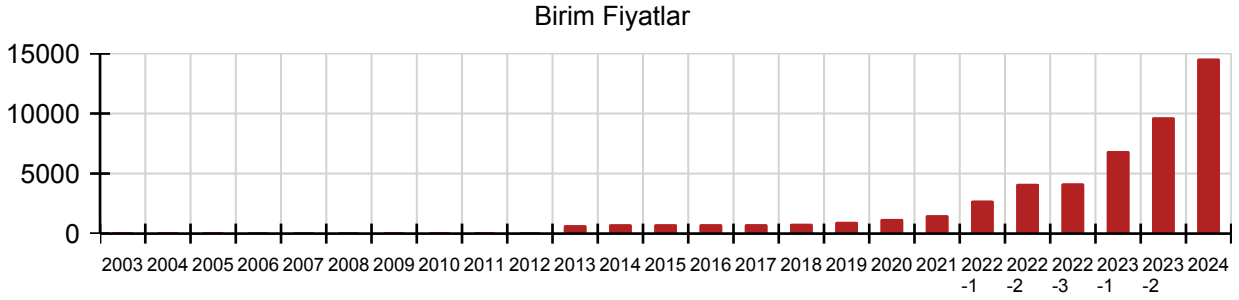

Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 μ m (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 μ m (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 μ m (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1409		100 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.