

25.325.1411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1411 (221-611)

Tanımı 150 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1296,00	10,50	5,25
2014	1440,00	11,60	5,80
2015	1450,00	13,00	6,50
2016	1460,00	16,60	8,30
2017	1470,00	17,90	8,95
2018	1670,00	20,50	10,25
2019	2047,76	71,66	35,83
2020	2554,34	84,21	42,11
2021	3190,44	102,78	51,39
2022-1	5681,88	156,88	78,44
2022-2	8566,00	156,88	78,44
2022-3	8613,06	203,94	101,97
2023-1	14203,75	316,25	158,13
2023-2	19970,63	520,63	260,32
2024	30034,10	859,10	429,55

25.325.1411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

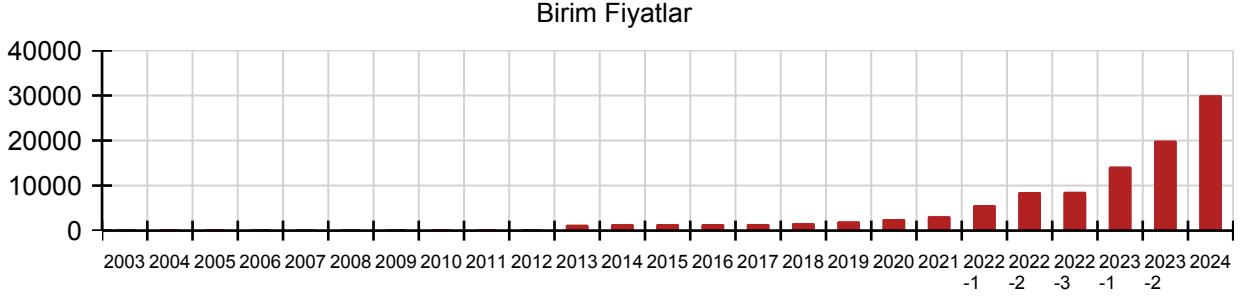

Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1411		150 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.