

25.325.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3107 (228-107)

Tanımı 65 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	165,30	8,35	4,18
2014	191,00	9,20	4,60
2015	211,00	10,30	5,15
2016	234,00	13,10	6,55
2017	284,00	14,10	7,05
2018	335,00	16,20	8,10
2019	381,80	28,58	14,29
2020	478,63	33,56	16,78
2021	597,30	40,96	20,48
2022-1	1110,01	62,51	31,26
2022-2	1772,74	62,51	31,26
2022-3	1791,48	81,25	40,63
2023-1	2948,44	125,94	62,97
2023-2	4017,50	206,25	103,13
2024	6247,88	340,38	170,19

25.325.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

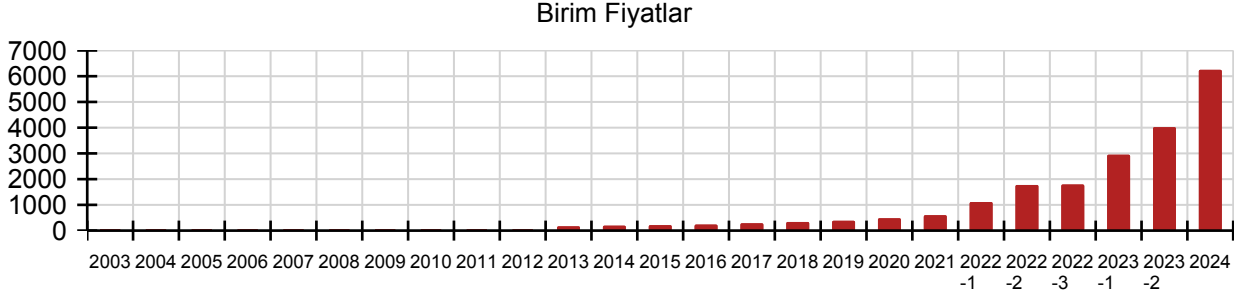

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3107		65 Ø mm / PİK döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.