

25.325.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.325.1203 (221-203)
Tanımı	25 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	48,85	4,05	2,03
2014	59,00	4,50	2,25
2015	60,00	5,00	2,50
2016	61,50	6,35	3,18
2017	65,00	6,85	3,43
2018	83,50	7,85	3,93
2019	116,74	16,58	8,29
2020	139,66	19,48	9,74
2021	173,99	23,76	11,88
2022-1	305,00	36,25	18,13
2022-2	440,91	36,25	18,13
2022-3	451,79	47,13	23,57
2023-1	599,25	73,00	36,50
2023-2	856,25	118,75	59,38
2024	1154,75	196,00	98,00

25.325.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

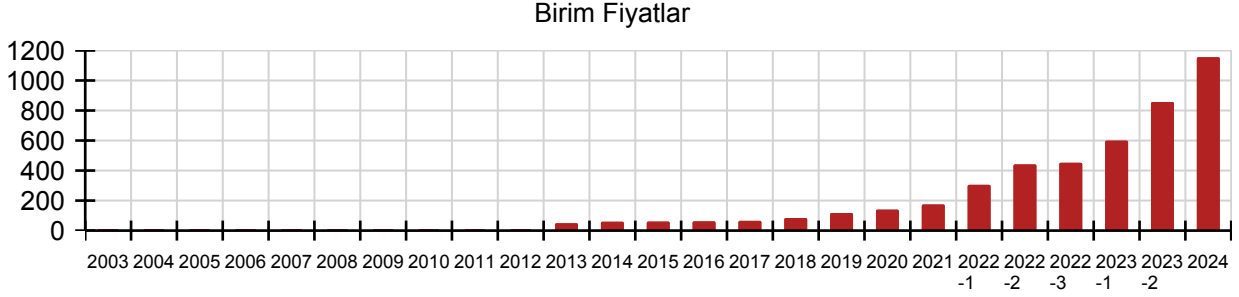

Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 μ m (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 μ m (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 μ m (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1203		25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.