

25.325.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.325.1205 (221-205)
Tanımı	40 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	81,00	4,90	2,45
2014	90,00	5,40	2,70
2015	91,00	6,00	3,00
2016	93,00	7,65	3,83
2017	98,00	8,25	4,13
2018	119,00	9,45	4,73
2019	171,15	22,16	11,08
2020	204,83	26,04	13,02
2021	255,25	31,76	15,88
2022-1	469,71	48,46	24,23
2022-2	631,33	48,46	24,23
2022-3	645,85	62,99	31,50
2023-1	1060,10	97,60	48,80
2023-2	1506,94	159,44	79,72
2024	2015,63	263,13	131,57

25.325.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

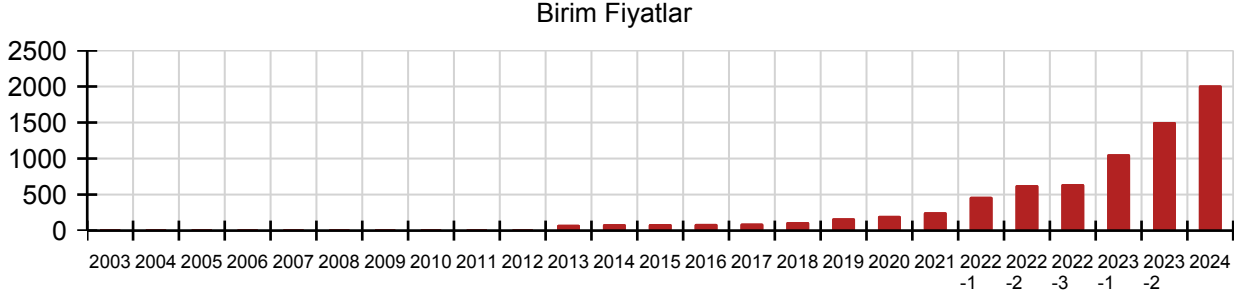

Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1205		40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,550000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.