

25.175.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.175.1207 (110-507)
Tanımı	1.500 Litre, Demir boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3105,00	186,00	93,00
2014	3573,00	205,00	102,50
2015	3942,00	229,00	114,50
2016	4743,00	287,00	143,50
2017	5661,00	309,00	154,50
2018	5976,00	354,00	177,00
2019	6910,46	487,10	243,55
2020	7634,15	572,08	286,04
2021	11661,82	696,59	348,30
2022-1	17295,35	1067,06	533,53
2022-2	26132,45	1085,05	542,53
2022-3	26415,50	1399,56	699,78
2023-1	45963,36	2145,40	1072,70
2023-2	69186,92	3486,85	1743,43
2024	97639,84	5738,71	2869,36

25.175.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

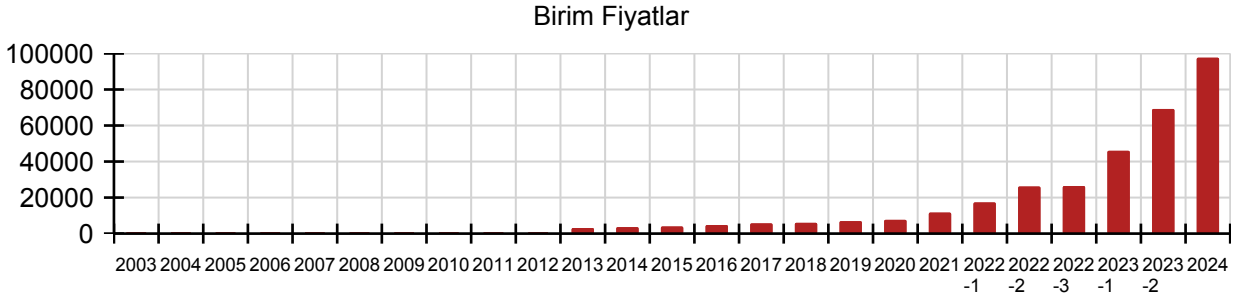

Yapım Şartları

0

TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş, 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, pasa karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı, serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini, çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması; bir yüzü kafes telli 5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşıyıcı teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması

Not: Boyler bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri, vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.