

25.400.5517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.400.5517 (241-522)
Tanımı	(1 ¼") 42 Ø mm 13 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	6,00	0,80	0,40
2014	6,90	0,90	0,45
2015	7,60	1,00	0,50
2016	7,25	1,30	0,65
2017	8,25	1,40	0,70
2018	10,00	1,65	0,83
2019	12,48	1,88	0,94
2020	12,79	2,19	1,10
2021	15,91	2,66	1,33
2022-1	17,33	4,08	2,04
2022-2	22,29	4,08	2,04
2022-3	23,50	5,29	2,65
2023-1	30,06	8,19	4,10
2023-2	43,06	13,44	6,72
2024	60,80	22,18	11,09

25.400.5517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

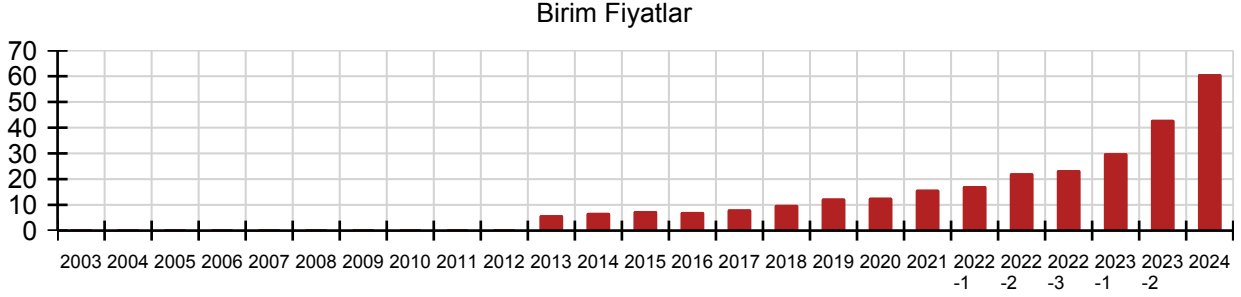

Yapım Şartları

TS EN 14304 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısı iletkenliği 0 °C'de ? 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı (μ) ? 7000 yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük hazır prefabrik boru yalıtım malzemesinin üzerine fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş boru yalıtım malzemesi ile, yalıtım yapılacak boru yüzeyindeki pas ve kirlerinin temizlenmesi ve iki kat sülyen boya ile boyanması, yalıtım malzemesinin boru dış çaplarına uygun seçilerek boruya geçirilmesini takiben ayrık iki yakasına kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürülerek yapıştırılmasından sonra yarık üzerinin ve enine ek yerlerinin alüminyum folyolu kendinden yapışır bant ile birleştirilmesi; adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya ve sac kaplama bedeli hariç).

Not: (4") 114 Ø mm'den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında elastomerik kauçuk köpüğü levha kullanılacak ve BFT 25.480.1800'den ödeme yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.5517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.5517		(1 ¼") 42 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,050000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.