

25.567.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.567.1205 (360-206)
Tanımı	DN 150, İki yöllü, flanşlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	11880,00	11880,00	5940,00
2014	12480,00	12480,00	6240,00
2015	12500,00	123,00	61,50
2016	12530,00	148,00	74,00
2017	13780,00	160,00	80,00
2018	15040,00	50,00	25,00
2019	19110,00	63,50	31,75
2020	21980,00	75,00	37,50
2021	28570,00	91,50	45,75
2022-1	45443,40	198,50	99,25
2022-2	74852,59	198,50	99,25
2022-3	74912,13	258,04	129,02
2023-1	93137,63	400,13	200,07
2023-2	114976,45	659,06	329,53
2024	152087,50	1087,50	543,75

25.567.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

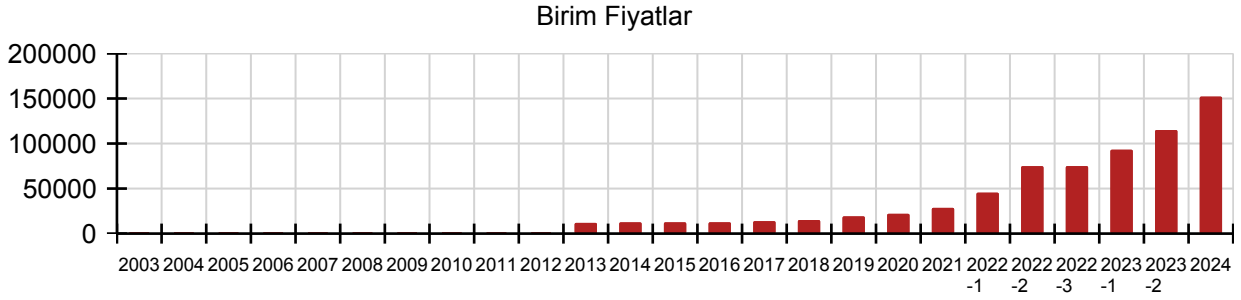

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya soğutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç değişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneğe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil değildir)

25.567.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.1205		DN 150 / İki yönlü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.