

25.700.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.700.1203 (1002-118)
Tanımı	Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1010,00	119,00	59,50
2014	1050,00	110,00	55,00
2015	1070,00	121,00	60,50
2016	1200,00	152,00	76,00
2017	1220,00	164,00	82,00
2018	1090,00	188,00	94,00
2019	1140,00	238,00	119,00
2020	1230,00	279,00	139,50
2021	1570,00	341,00	170,50
2022-1	2637,50	437,50	218,75
2022-2	4067,50	437,50	218,75
2022-3	4198,75	568,75	284,38
2023-1	4693,75	881,25	440,63
2023-2	6585,00	1437,50	718,75
2024	9065,00	2372,50	1186,25

25.700.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

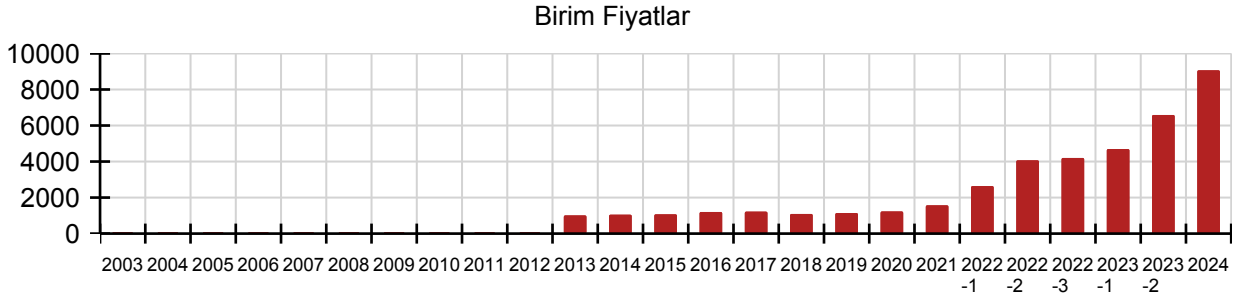

Yapım Şartları

Makarası; azami 800 mm'den fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan hortumlar için asgari çapı 200 mm'den az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basıncılı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum çapı 25 mm ve hortum uzunluğu 30 m'yi aşmayan nozul veya lansı: Kapama ve püskürtme ve/veya fiskiye yapabilen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfı ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine alabilecek boyutlarda, İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkındaki Direktif (92/58/EEC)'inde öngörülen levhalardan uygun olanı kullanılır.

Not: Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.700.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.700.1203		Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 30m / Tüplü Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.