

25.567.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.567.1101 (360-101)

Tanımı DN 15, İki yollu, dışlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	216,00	216,00	108,00
2014	227,00	227,00	113,50
2015	207,00	12,30	6,15
2016	210,00	14,80	7,40
2017	260,00	16,00	8,00
2018	298,00	22,20	11,10
2019	379,00	28,10	14,05
2020	472,00	33,10	16,55
2021	611,00	40,40	20,20
2022-1	500,40	33,13	16,57
2022-2	804,13	33,13	16,57
2022-3	814,06	43,06	21,53
2023-1	921,75	66,75	33,38
2023-2	1220,88	109,38	54,69
2024	1828,00	180,50	90,25

25.567.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

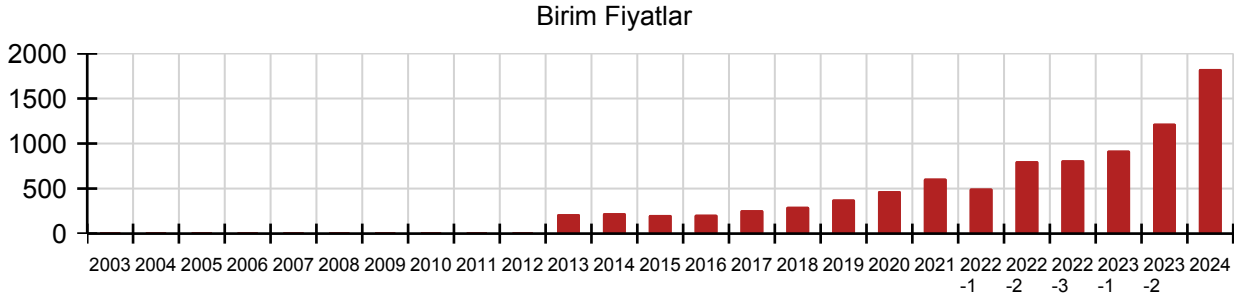

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya soğutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç değişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneğe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil değildir)

25.567.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.1101		DN 15 / İki yönlü, dışı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.