

25.175.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.175.1112 (110-412)
Tanımı	5.000 Litre, Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	8850,00	294,00	147,00
2014	10180,00	324,00	162,00
2015	11210,00	362,00	181,00
2016	13480,00	453,00	226,50
2017	16120,00	487,00	243,50
2018	16980,00	558,00	279,00
2019	21140,41	777,14	388,57
2020	22700,76	912,06	456,03
2021	34879,44	1106,95	553,48
2022-1	51693,25	1705,75	852,88
2022-2	78758,46	1777,71	888,86
2022-3	79247,75	2267,00	1133,50
2023-1	142044,11	3419,11	1709,56
2023-2	213509,91	5509,91	2754,96
2024	300279,83	9029,83	4514,92

25.175.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

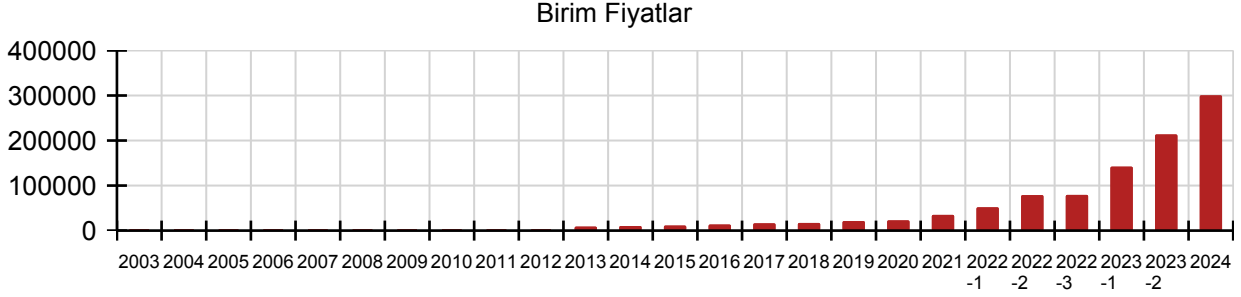

Yapım Şartları

Yatık veya dik imal edilmiş, 10 bar işletme basıncında, 90/70 °C serpantin ve 10/60 °C kullanım suyu sıcaklıklarında, minimum kullanım suyu debileri ve serpantin tarafı maksimum akış dirençleri. TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş, 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, pasa karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı, serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini, çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması; bir yüzü kafes telli 5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşıyıcı teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması

Not: Boyler bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri, vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.175.1112		5000 lt–Min.sıc.su deb: 4090 lt/h (12,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	18,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	18,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.