

25.562.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.562.1203 (332-213)
Tanımı	İki yollu DN 25, Otomatik fan-coil vanası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	127,00	14,00	7,00
2019	150,00	17,80	8,90
2020	187,00	21,00	10,50
2021	237,00	25,70	12,85
2022-1	412,50	37,50	18,75
2022-2	656,25	37,50	18,75
2022-3	667,50	48,75	24,38
2023-1	1075,63	75,63	37,82
2023-2	1525,00	125,00	62,50
2024	2446,25	206,25	103,13

25.562.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

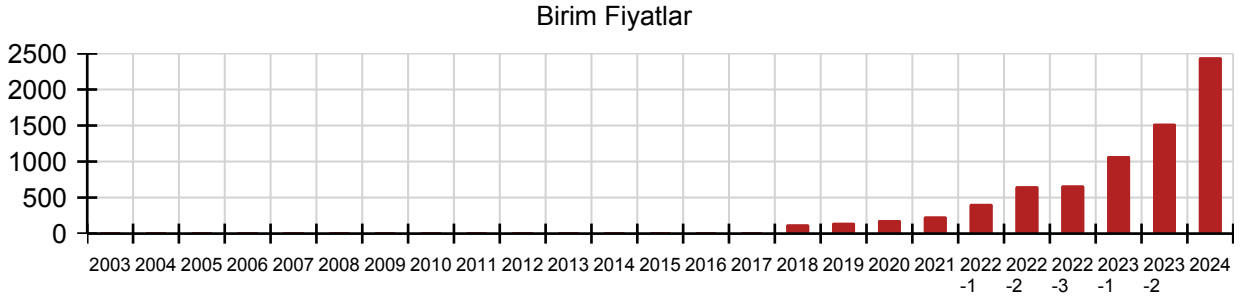

Yapım Şartları

Fan-Coil termostatından aldığı uyarım (sinyal) ile oda sıcaklığını ayarlamak için fan-coil serpantininden geçen su miktarını değiştiren pirinç ya da bronz gövdeli, dişli bağlantılı, tahrik ünitesi elektromekanik veya elektrotermal mekanizmalı, doğrusal ya da dönel hareket ile çalışan motorlu kontrol vanasının işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. (Vana gövdesi, motoru ve bağlantı ekipmanları komple halledir.)

25.562.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.562.1203		İki yönlü DN25 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.