

25.720.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.720.2205 (1020-234)
Tanımı	Anma Debisi 120-126 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 100 mSS, Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası, Dizel Motorlu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	47076,00	4961,00	2480,50
2014	51790,00	5460,00	2730,00
2015	47710,00	6010,00	3005,00
2016	55470,00	7520,00	3760,00
2017	63230,00	8090,00	4045,00
2018	75940,00	2090,00	1045,00
2019	76500,00	2650,00	1325,00
2020	95420,00	3110,00	1555,00
2021	122900,00	3800,00	1900,00
2022-1	213639,75	4639,75	2319,88
2022-2	235115,45	5215,45	2607,73
2022-3	236327,88	6427,88	3213,94
2023-1	296574,15	9199,15	4599,58
2023-2	387860,55	14235,55	7117,78
2024	452741,10	22991,10	11495,55

25.720.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

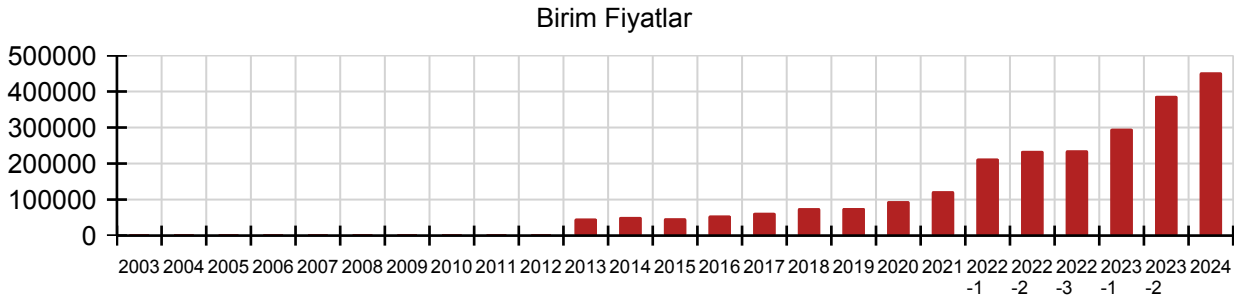

Yapım Şartları

Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, dizel motor, iki takım yedekli akü ve akü şarj grubu olan, mazot tankı, dizel motor devir sınırlandırıcılığı, yedekli çift yol verme düzeneği olan, pompa gövdesi, kaidesi, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan, dizel kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Not: 1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.720.2205		Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	31,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	31,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	31,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.